

الباب الخامس

القياس

Measurement

obeikandi.com

مَهَيِّدٌ

من المبادئ الأساسية الهامة في عمليات القياس هو استخدام أدوات أو أجهزة مناسبة للأجزاء المراد قياسها، ويتم اختيار الأدوات أو الأجهزة حسب أهمية هذه الأجزاء، من حيث تركيبها أو طريقة تشغيلها لتحقيق درجة الدقة المطلوبة .

سيتناول هذا الباب عرضاً لأكثر أنواع أدوات وأجهزة القياس المستخدمة في الورش الميكانيكية والمصانع الإنتاجية مثل القدمات ذات الورنية بأنواعها وأشكالها المختلفة، الميكرومترات بأنواعها وأشكالها المختلفة، قوالب القياس، محددات القياس، المبيئات ذات وجه الساعة وغيرها .

كما يتعرض لضبط جودة الإنتاج .. أى درجة وفاء المنتج لاحتياجات ورغبات المستهلك، حيث يتم ذلك في عدة مراحل مترابطة مع بعضها البعض، وهى التصميم الجيد من خلال اختيار المواد التي يتم يصنع منها هذه المنتجات بالأبعاد الدقيقة التي تحقق جودة التصنيع مع صفة التبادلية .

هذا إلى جانب الجودة في عناصر هامة أخرى، التي تؤثر تأثيراً بالغاً على جودة الإنتاج، مثل الجودة في عمليات التغليف - التخزين - النقل والمناولة .. بالإضافة إلي خدمات ما بعد البيع، وهذا ما يسمى بالضبط المتكامل للجودة، للوصول إلى الجودة المطلوبة في الإنتاج .

القياس .. Measurement

يعرف القياس بأنه النتيجة التي يمكن الحصول عليها من خلال مقارنة قيم غير معروفة بقيم أخرى معروفة المقدار والكم ، وعلى سبيل المثال لا يمكن تحديد وزن أي سلعة إلا بعد مقارنتها بالأوزان النمطية ، ولا يمكن الحصول على نتيجة قياس دقيق لأحد الأبعاد الميكانيكية إلا بعد استخدام الأدوات والأجهزة النمطية كالمسطرة أو القدم ذات الورنية أو الميكومتر إلخ ، ولا يمكن الحصول على قياس لدرجات الحرارة إلا عن طريق استخدام الترمومتر .

وبذلك يمكن التعبير عن القياس بأنه مقدار دقيق يعطى بالأرقام للتحديد أى قيمة سواء للأبعاد . الأقطار . الزوايا . الخشونة . القوى . الأحجام . الأوزان إلخ .

معامل القياس .. Measurement laboratory's

معامل القياس هي عبارة عن حجرات أو قاعات خاصة للقياسات الدقيقة ، تحتوي على العديد من الأدوات وأجهزة القياس والمعايرة ، لاستخدامها في قياس ومراجعة المنتجات المصنعة.

توجد هذه المعامل في جميع المصانع الإنتاجية ، الغرض منها هو فحص ومعايرة قياسات المشغولات المصنعة Work Pieces ومقارنة قياساتها بقياسات الأجزاء الأساسية النموذجية Master Gauge ، وذلك لتحديد الانحرافات Deviations (مقدار الزيادة أو النقص في القياس الأساسي) ، للتعرف على الأجزاء المقبولة Accepted أو الأجزاء المرفوضة Rejected .

الشروط الواجب توافرها في معامل القياس:

هناك شروط يجب أن تتوفر في معامل القياس (حجرات أو قاعات القياس) ، لضمان الدقة العالية عند مراجعة ومعايرة المنتجات المصنعة .. لذلك يجب أن تتوفر بها الشروط التالية :-

١- درجة حرارة ثابتة ٢٠ م^٠ :

يعتبر هذا الشرط من أهم الشروط الواجب توافرها في معامل القياس ، لذلك يجب أن يزود المعمل بجهاز تكييف هواء ، كما يجب أن تكون حوائطه مبطنه بعوازل حرارية وتغطية أرضية وسقفه بطبقة عازلة للحرارة.

٢- نسبة رطوبة مناسبة :

يفضل أن تكون نسبة الرطوبة في جو المعمل ما بين ٥٠ . ٥٥ % وذلك لراحة الفنيين والمهندسين العاملين ، بالإضافة إلى المحافظة على أدوات وأجهزة القياس والمشغولات المطلوب قياسها أو فحصها من الصدأ.

٣- النظافة والخلو من الأتربة:

يجب توفر النظافة المستديمة وخلو المعمل من الأتربة والغبار لعدم حدوث خدوش بأسطح العدسات والأجزاء البصرية ، بالإضافة إلى عدم تعرض أجهزة القياس الأخرى للتآكل.

٤- البعد عن مصادر الاهتزازات :

أى اهتزاز بالمبنى ينتج عنه إزاحة للمشغولات المراد فحصها وكذلك أدوات وأجهزة القياس المستخدمة ، لذلك يجب أن يكون المعمل بالدور الأرضي ، وفي حالة وجود ماكينات قياس ، يفضل تثبيتها على قواعد خرسانية ومخدات من الكاوتشوك.

أسس تصميم أدوات وأجهزة القياس :

تصميم أدوات وأجهزة القياس ، بحيث يمكن استعمالها في أوسع مجال في القياسات ، وتتلخص أهم أسس تصميماتها فيما يلي:-

١. تقسيم أدوات القياس ذات التدرج إلى أقسام تمثل وحدات قياس ، كما هو الحال في **المسطرة Rule أو المنقلة Protractor** ، بحيث يمكن قراءة قيمة البعد أو المقاس مباشرة على هذا التدرج ، مع تقدير قيمة أجزاء القسم الواحد اعتماداً على النظر .
 ٢. يمكن زيادة دقة القياس بتزويد التدرج أو المقياس الرئيسي بورينة منزلة Vernier مدرجة تنزلق عليه ، ويمكن بواسطتها قياس أجزاء من القسم الواحد .
 ٣. يمكن أيضاً زيادة دقة القياس بالاستعانة بوسائل مختلفة لتكبير أقسام التدرج باستعمال عدسة مكبرة أو مجهر .
 ٤. تصميم بعض أدوات وأجهزة القياس بحيث يمكن مراجعة قياس البعد المطلوب عن طريق حركة مؤشر على تدرج ، ويجرى فيه تكبير هذه الحركة بواسطة ترتيبات ميكانيكية مختلفة كما هو الحال في مبيّنات القياس Indicators Gauge .
 ٥. اعتماد بعض أجهزة القياس على استعمال حركة الشعاع الضوئي أو على إسقاطه ، كما تبني التصميمات في بعضها على خاصية التداخل الضوئي .
 ٦. استعمال فرق ضغوط الهواء في قياس الانحرافات في الأبعاد .
 ٧. تصميم أدوات قياس بمقاسات محددة ، وهي أدوات قياس فائقة الدقة والمعروفة بمحددات القياس Limit Gauges ، وذلك للكشف عن القياس أو البعد بين حدين Limits معينين ، بحيث يكون المنتج مقبولا ، وعند وقوع القياس أو البعد خارج هذين الحدين (بالزيادة أو بالنقص) يكون المنتج غير مطابق للمواصفات الموضوعة ويصير بذلك مرفوضاً .
- ويؤخذ في الاعتبار عند تصميم هذه المحددات، التآكل Wear التي ستعرض لها هذه الأدوات من كثرة استعمالها، وهناك أيضاً محدّدات قياس أخرى قابلة للضبط Adjustable الأمر الذي يزيد كثيراً في مجال استعمالها .

دقة القياس .. Measurement precision

القياس هو العلم والفن المتعلقان بتحديد الأطوال وضبط الأبعاد ، والقياس الدقيق هو

الصرح القوى الذي تقوم عليه الصناعات الحديثة ، وهو الدعامة الأولى بل الأساس الذي يعتمد عليه الإنتاج الصناعي في جميع مراحلها ، وما يترتب عليه من تبادل السلع بين دول العالم ، إلى حتمية تصنيع منتجات بقياسات موحدة متفق عليها دولياً بتفاوتات تكاد تكون معدومة في معظم المشغولات.

ولإمكان تصنيع المنتجات المختلفة ، فإنه يجب استخدام أدوات وأجهزة القياس . تختلف هذه الأدوات والأجهزة باختلاف درجة الدقة المطلوبة وأهمية الجزء المراد قياسه وعلاقته بالأجزاء المكملة له .. وأنواع أدوات وأجهزة القياس هي كالآتي:-

١. أدوات قياس ناقلة أو أدوات قياس غير مباشرة مثل الفراجير (البراجل) بأنواعها وأشكالها المختلفة.

٢. أدوات قياس مباشرة مثل القدمات ذات الورنية بأنواعها وأشكالها - الميكرومترات بأنواعها وأشكالها المختلفة ، وهي الأدوات الأكثر انتشاراً بالورش الميكانيكية والمصانع الإنتاجية.

٣. أدوات وأجهزة الفحص والمقارنة مثل قوالب ومحددات القياس - المبينات ذات وجه الساعة .. وهي أدوات وأجهزة قياس ذات دقة عالية.

٤. أجهزة القياس الضوئية والبصرية .. وهي ما تسمى بأجهزة القياس الفائقة الدقة.

أدوات القياس الناقلة

أدوات القياس الناقلة هي عبارة عن مجموعة من الفراجير (البراجل) المختلفة الأشكال ، وتسمى بأدوات القياس الناقلة حيث أنها تنقل المقاييس المختلفة من المساطر أو من المشغولات النموذجية إلى المشغولة المراد قياسها.

تستخدم الفراجير بصفة عامة في نقل القياسات من القدم الصلب إلى القطع المطلوب تشغيلها ، حيث يستخدمها البراد في رسم الخطوط المتوازية ، والتحقق من توازي الأسطح الخارجية أو الداخلية للمشغولات ، كما يستخدمها الخراط في مقارنة قياس

الأجزاء الأسطوانية بمشغولات أخرى نموذجية ، ومراجعة وفحص توازي الأسطح الداخلية للثقوب.

تصنع الفراجير من الصلب الذي لا يصدأ أو من الصلب المتوسط الصلادة ، وتتكون بصفة عامة عن ساقين مثبتتين بمسمار بحيث يكونا قابلا للحركة. تختلف أشكال الفراجير بعضها عن بعض باختلاف استخدام كل منها .. فيما يلي عرض لجميع أنواع وأشكال الفراجير كل منها على حدة.

الفراجير (البراجل) Dividers ..

تعتبر الفراجير (البراجل) من الأدوات التكميلية للمسطرة (القدم الصلب) ، وتستخدم في نقل الأبعاد وفي عمليات التخطيط والشنكرة.

تصنع الفراجير من الصلب المتوسط الصلادة ، وتتكون من ساقين بأشكال مختلفة . تختلف أنواع الفراجير باختلاف أشكال ساقها ، وأنواع الفراجير هي كالآتي :-

١ . فرجار القياس الخارجي.


٢ . فرجار القياس الداخلي.

٣ . فرجار التقسيم.

٤ . فرجار بشوكة.

فرجار القياس الخارجي :

يسمى بالفرجار الكروي ويعرف من ساقية المنحنيين على شكل قوس . تصنع فراجير القياس الخارجية بتصميمات مختلفة كما هو موضح بشكل ٤ - ١ لتفي كافة الأغراض.

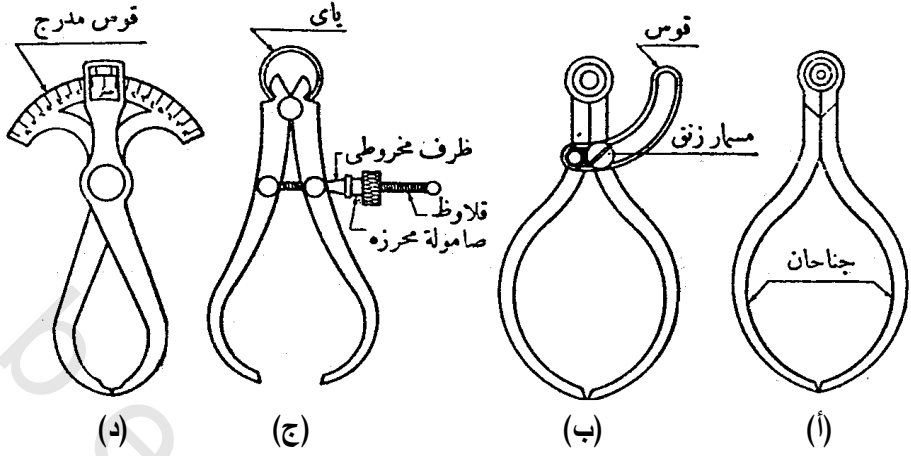

شكل ٤ - ١

التصميمات المختلفة لفراجير القياس الخارجية.

- (أ) فرجار القياس الخارجي البسيط ، من عيوبه إنه يفقد ضبط فتحته بسهولة.
- (ب) فرجار القياس الخارجي ذو القوس ، مزود بمسمار قلاووظ للتثبيت ، من عيوبه إنه يضبط بصعوبة.
- (ج) فرجار القياس الخارجي الدقيق ، مزود بنابض حلقي (باي) وقلاووظ ذو سن دقيق يساعد على ضبط القياس بدقة كبيرة.
- (د) فرجار القياس الخارجي ذو القوس المدرج ، مزود بقوس مدرج يسمح بالحصول على القراءة المباشرة للقياس ، يتميز هذا الفرجار بإمكانية استخدامه للقياسات الخارجية والداخلية.


يستخدم فرجار القياس الخارجي في قياس ومراجعة الأقطار والأبعاد الخارجية للمشغولات المختلفة . ويراعى عند استخدامه أن يكون وضعه بشكل عمودي على المشغولة المراد قياسها مع تلامس طرفا ساقية بلطف.

فرجار القياس الداخلي :

يسمى أيضا بالفرجار المقص ويعرف من ساقية المستقيمين المنحني نهايتها إلى الخارج.

تصنع فراجير القياس الداخلية بتصميمات مختلفة كما هو موضح بشكل ٤ - ٢

لتفي كافة الأغراض.

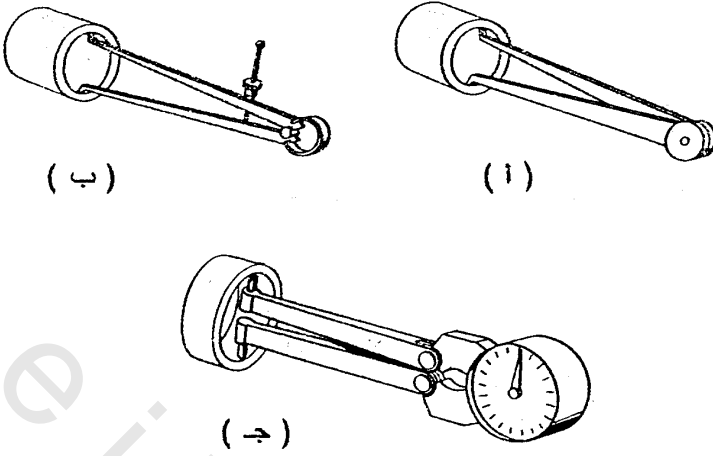

شكل ٤ - ٢

التصميمات المختلفة لفراجير القياس الداخلية


- (أ) فرجار القياس الداخلي البسيط ، من عيوبه أنه يفقد ضبط فتحتة بسهولة.
- (ب) فرجار القياس الداخلي الدقيق ، مزود بنابض حلقي (ياي) ومسمار قلاووظ وصامولة ذو سن دقيق يساعد على ضبط القياس بدقة كبيرة.
- (ج) فرجار القياس الداخلي ذو الساعة ، مزود بساعة قياس (دقة قياسها ٠.١ - ٠.٠٥ - ٠.٠٢ - ٠.٠١ مم) يتميز هذا النوع من الفراجير بقياسه المباشر كما يستخدم في القياسات الداخلية الدقيقة وفي قياس المجارى الداخلية للثقوب.

تستخدم فراجير القياس الداخلية بصفة عامة في قياس الأقطار والأبعاد الداخلية كما تستخدم في اختبار توازي الأسطح الداخلية للمشغولات.

يراعى أن يكون طرفا ساقى حدا القياس بشكل كروي ليكون موضع تلامس ساقى الفرجار أثناء القياس على شكل نقطة.

شكل ٤ - ٣ يوضح الطريقة الصحيحة لقياس الأقطار والأبعاد الداخلية للمشغولات

، وذلك بارتكاز أحد ساقي الفرجار وحركة الساق الأخرى حركة على شكل قوس ، مع زيادة فتحة الفرجار حتى يتلامس طرفا ساقي الفرجار على السطح الداخلي للمشغولة . ولدقة القياس فإنه يجب أن يكون محور الفرجار مطابق تماماً لمحور قطعة التشغيل.

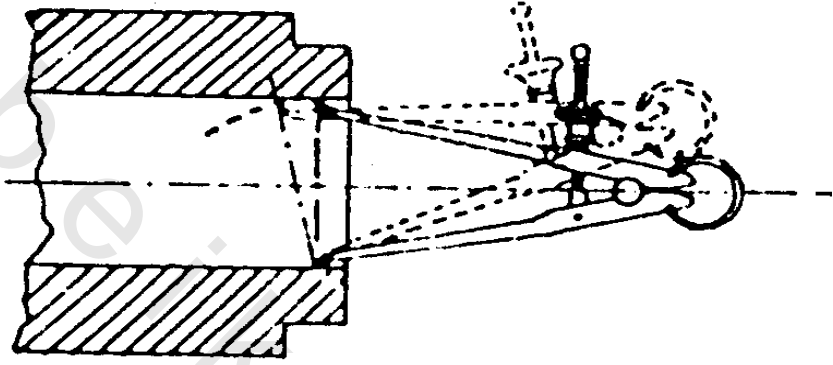


شكل ٤ - ٣

الطريقة الصحيحة لقياس الأقطار والأبعاد الداخلية للمشغولات

فرجار التقسيم :

يسمى أيضا بالبرجل العدل ، لكونه يتكون من ساقين مبسطتين مستقيمين ، ينتهي كل منهما يسن على شكل شوكة كما هو موضح بشكل ٤ - ٤ .

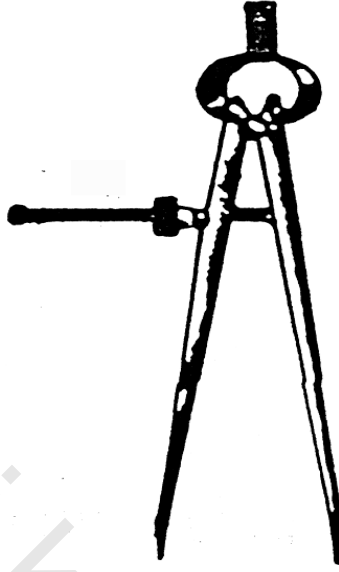

شكل ٤ - ٤


فرجار التقسيم

يستخدم فرجار التقسيم في تقسيم المسافات ونقل الأبعاد ورسم الأقواس والدوائر أثناء عمليات التخطيط والشنكرة ، وذلك من خلال الاستعانة بالمسطرة (القدم الصلب).

الفرجار ذو الشوكة :

يتكون الفرجار ذو الشوكة من ساقين أحدهما يماثل إحدى ساقى فرجار القياس الداخلي أى ذو ساق مستقيم ينتهي بانحناء إلى الداخل ، والساق الأخرى تماثل إحدى ساقى فرجار التقسيم .. أى ذو ساق مستقيم ينتهي بسن على شكل شوكة.

يعتبر الفرجار ذو الشوكة الموضح بشكل ٤ - ٥ وسط بين فرجار التقسيم وفرجار القياس الداخلي.

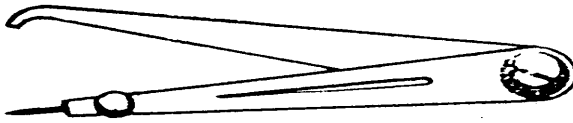


شكل ٤ - ٥

الفرجار ذو الشوكة

يستخدم الفرجار ذو الشوكة في عمليات التخطيط والشنكرة وذلك لرسم الخطوط المتوازية للأسطح الجانبية الخارجية للمشغولات كما هو موضح بشكل ٤ - ٦ (أ) .

كما يستخدم لرسم الخطوط المتوازية للأسطح الجانبية الداخلية للمشغولات كما هو موضح بشكل ٤ - ٦ (ب).

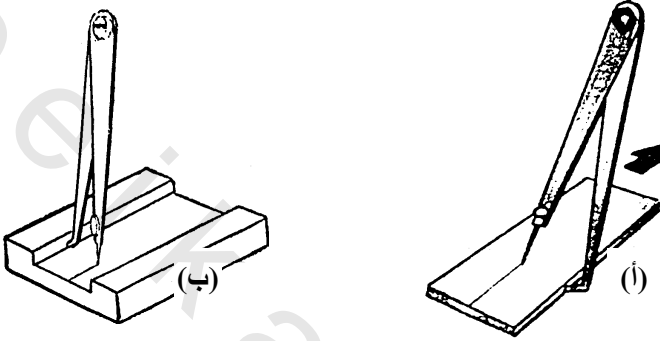

شكل ٤ - ٦

استخدام الفرجار ذو الشوكة لرسم الخطوط المتوازية للأسطح الجانبية الخارجية والداخلية للمشغولات.

ملاحظة :

للحصول على أفضل النتائج عند استخدام الفرجار ذو الشوكة .. فإنه يجب أن يكون الفرجار بشكل عمودي على قطعة التشغيل ، مع ملاحظة أن يكون سن الساق المستقيم مدبباً وبشكل حاد.

أدوات وأساليب قياس الزوايا

يتم تخطيط وقياس الزوايا المختلفة (الحادة . القائمة . المنفرجة) باستخدام زوايا ثابتة ذات قيم ثابتة أو باستخدام زوايا متحركة ، وهي أدوات قابلة للضبط ومزودة بمعايير مدرجة لتحديد قيم الزوايا المطلوب تخطيطها أو فحصها.

فيما يلي عرض لجميع أنواع الزوايا المستخدمة في عمليات التخطيط والفحص ،
ونظام تدريج الزوايا المتحركة ذات الورنية القابلة للضبط ، مع عرض قراءات مختلفة لكل
منها على حدة.

الزوايا Angles :

تعتبر الزوايا المختلفة الأنواع والأشكال من أدوات الشنكرة ، كما تعتبر الزاوية
القائمة من أساسياتها.

تنقسم الزوايا إلى نوعين أساسيين هما :-


١- زوايا ثابتة.

٢- زوايا متحركة.

الزوايا الثابتة Flat Squares :

تصنع الزوايا الثابتة من الصلب المتوسط الصلادة (صلب لا يصدأ) تقسي وتجلخ،
مقطعها مستطيل ، أما الجزء العلوي الذي يسمى بالوجه مقطعة مستطيل ذو سمك رقيق
، أو مشطوف ليساعد على وضوح الرؤية أثناء استخدامها لاختبار استواء المشغولات.

تتكون الزوايا الثابتة من ضلعين محصورة بينهما زاوية ذات قيمة ثابتة كما هو
موضح بشكل ٤ - ٧ وهي كما يلي:-

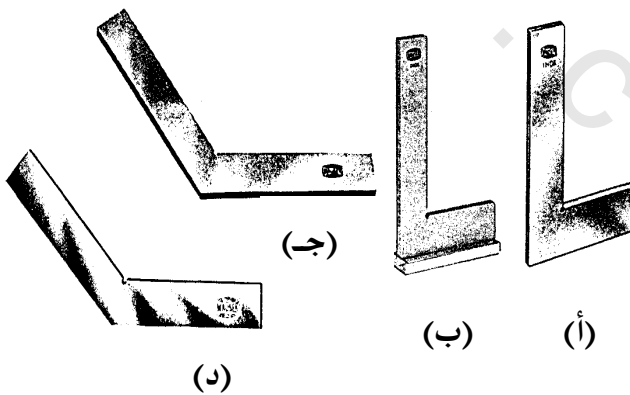

شكل ٤ - ٧

الزوايا الثابتة

(أ) زاوية قائمة 90° وهي الأكثر انتشاراً .. تستخدم في اختبار تعامد المشغولات.

(ب) زاوية قائمة 90° ذات قاعدة .. لاستخدامها في شنكرة ومراجعة تعامد المشغولات.

(ج) زاوية منفرجة 120° .. لاستخدامها في اختبار تعامد المشغولات المسدسة.

(د) زاوية منفرجة 135° .. لاستخدامها في اختبار تعامد المشغولات المثلثة.

الزوايا المتحركة : Moving Angles


تصنع الزوايا المتحركة من الصلب المتوسط الصلادة أو من الصلب الذي لا يصدأ . تتكون من جزأين أو أكثر . تنزلق المسطرة المتحركة على المسطرة الثابتة التي تحمل المنقلة على مجارى انزلاق ، تثبت المسطرة المتحركة بمسمار قلاووظ عند إتمام عملية القياس . المنقلة هي الجزء الأساسي بجميع أشكال الزوايا المتحركة ، حيث تثبت المنقلة على المسطرة الثابتة لتحديد قيمة الزوايا أثناء تخطيطها أو مراجعتها.

صممت الزوايا المتحركة بعدة أشكال ، الغرض منها هو قياس زوايا المشغولات المختلفة وأنواع الزوايا المتحركة هي كما يلي:-

الزاوية ذات الورنية Vernier Angle :

تسمى أيضا بالمنقلة الدائرية ذات الورنية أو بزاوية كوستيلا ، وهي جهاز دقيق يستخدم للتحقيق ولرسم جميع أنواع الزوايا مهما كان شكل وحجم المشغولة .
بنية نظرية تدريج ورنية الزاوية على نظرية منقلة البراد (المنقلة البسيطة) بعد تطويرها.

تتكون الزاوية ذات الورنية الموضحة بشكل ٤ - ٨ من مسطرة ثابتة تحمل قرص المقاس الرئيسي المقسم على 360° ومسطرة متحركة تحمل القرص الذي يحمل الزاوية . دقة قياس الزاوية $\frac{1}{12}^\circ$ أى $5'$.. (خمس دقائق).

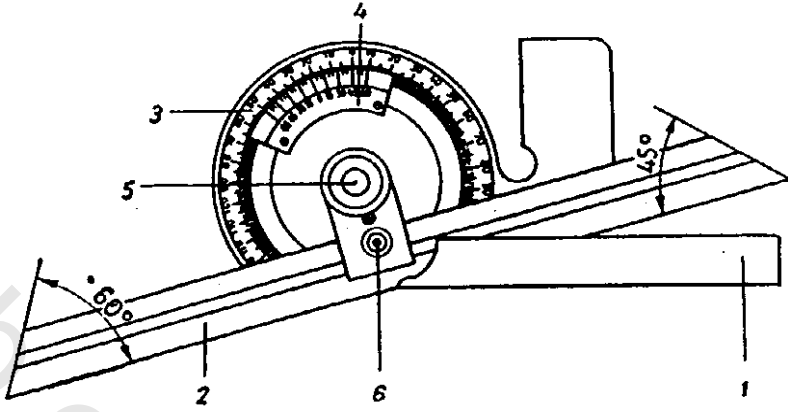

شكل ٤ - ٨

الزاوية ذات الورنية.

١. المسطرة الثابتة .. (مثبتة مع قرص التقسيم الرئيسي).
٢. المسطرة المتحركة أو ذراع القياس .. تتحرك داخل منزلقة في قرص الورنية.
٣. منقلة دائرية أو قرص مدرج يحمل التقسيم الرئيسي على 360° .
٤. ورنية منزلقة دقة قياسها $\frac{1}{12}^{\circ}$ أو $\frac{1}{5}^{\circ}$.. (الورنية مثبتة على قرص يسمى بقرص الورنية).

٥. مسمار تثبيت قرص الورنية.


٦. مسمار تثبيت المسطرة المتحركة.

تقسم المنقلة الدائرية أو القرص المدرج الذي يحمل التقسيم الرئيسي إلى أربعة أقسام كل منها 90° ، وترقم التقسيمات في كل قسم من صفر إلى 90° في اتجاه ، ثم من 90° إلى صفر في ترتيب تنازلي.

تتميز الزاوية أو المنقلة الدائرية بوجود ورنية على المسطرة المتحركة ، تنزلق على التقسيم الرئيسي وذلك للحصول على قياسات أكثر دقة من المنقلة البسيطة ، حيث تحدد قيمة الزوايا المختلفة بالدرجات والدقائق ، والتي يصل دقة قياسها إلى خمس دقائق ، بالإضافة إلى وجود زاوية قدرها 45° ، 60° على جانبي المسطرة المتحركة ، وتنتهي بزاوية 90° بجانب المسطرة الثابتة ، وذلك لمراجعة الزوايا ذات القيم الثابتة.

نظام تدريج ورنية الزاوية :

يختلف تدريج ورنية الزاوية عن تدريج الورنية بالقدمة ، حيث أن ورنية الزاوية مقسمة بواسطة خط صفر التدريج الرئيسي ، كما يستخدم الجزء الأيسر من الورنية عندما يقع صفر الورنية على يسار خط صفر التدريج الرئيسي .
يوضح شكل ٤ - ٩ رسم تخطيطي للزاوية أو للمنقلة الدائرية أثناء انطباق صفر التقسيم الأساسي بالمنقلة مع صفر التقسيم المساعد بالورنية .

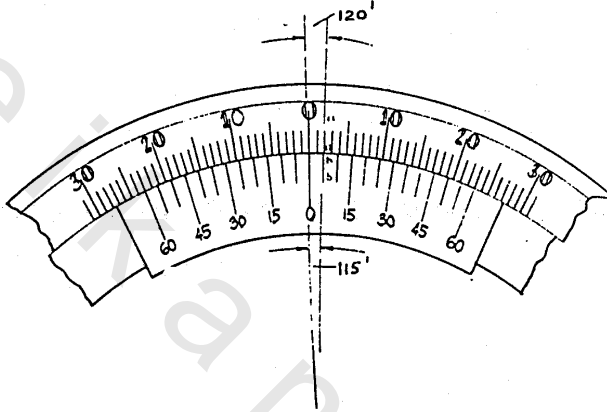

شكل ٤ - ٩

نظام تدريج ورنية الزاوية

أخذت مسافة قدرها ٢٣ درجة من التقسيم الأساسي من الجهتين اليمنى واليسرى بالمنقلة الدائرية وقسمت إلى ١٢ قسم (أقسام متساوية) على الورنية المنزلة من كلا الجهتين اليمنى واليسرى ، بحيث ينطبق صفر التقسيم الرئيسي بالمنقلة الدائرية مع صفر التقسيم المساعد بالورنية المنزلة . بذلك يكون مقدار القسم الواحد بالورنية المنزلة .

$$= ٢٣ \text{ درجة} \div ١٢ \text{ قسم} = ١ \frac{11}{12}^{\circ}$$

حيث أن كل قسمين من التقسيم الرئيسي بالمنقلة الدائرية يساوى ٢ درجة ويكافئ قسم واحد من التقسيم المساعد بالورنية المنزلة، هذا يعنى أن الفرق بين قيمة قسمين من التقسيم الرئيسي وقسم واحد من التقسيم المساعد بالورنية .

$$= 2 - \frac{11}{12} = \frac{1}{12} \text{ درجة}$$

$$\text{التحويل من الدرجات إلى دقائق} = \frac{1}{12} \times 60 = 5'$$

وهى دقة قياس ورنية المنقلة الدائرية.

ولسهولة قراءة الورنية المنزقة ، يرقم كل ثلاثة خطوط ابتداء من الصفر على التوالي بالأرقام التالية:-

$$15^0 - 30^0 - 45^0 - 60^0$$

ويمكن تحقيق نظام تدريج ورنية المنقلة الدائرية بالدقائق كما يلي:-

أخذت مسافة قدرها ٢٣ درجة من التقسيم الرئيسي من كلا الجهتين اليمنى واليسرى بالمنقلة الدائرية أى $23 \times 60 = 1380$ دقيقة ، وقسمت إلى ١٢ قسم أقسام متساوية على الورنية المنزقة من كلا الجهتين اليمنى واليسرى.

بذلك يكون مقدار القسم الواحد من أقسام الورنية المنزقة

$$= \frac{1380 \text{ دقيقة}}{12 \text{ قسم}} = 115'$$

ولما كان كل قسمين من التدريج الرئيسي يساوى ٢ درجة أى ١٢٠ دقيقة .. هذا

يعنى أن الفرق بين قيمة درجتين من التقسيم الرئيسي وقسم واحد من التقسيم المساعد بالورنية.

$$= 120 - 115 = 5'$$


وهى دقة قياس ورنية المنقلة الدائرية.

قراءات مختلفة للزاوية ذات الورنية دقة ٥' :

فيما يلي رسوم تخطيطية توضح قراءات مختلفة للمنقلة الدائرية دقة ٥' ، وذلك نتيجة لتحرك المسطرة المتحركة والورنية المنزقة لتحديد قيمة الزاوية المراد قياسها.

شكل ٤ - ١٠ رسم تخطيطي لجزء من المنقلة والورنية الذي يوضح قيمة قياس

وهو كالآتي:-

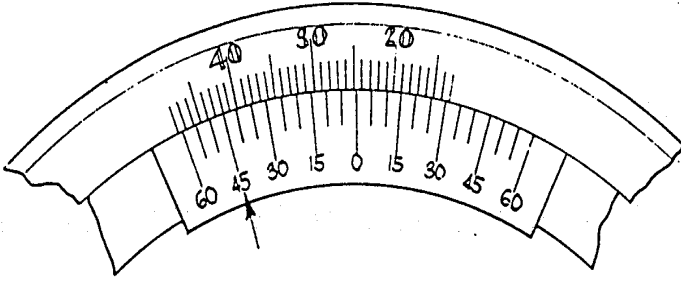


شكل ١٠ - ١٠

$$\text{قراءة المنقلة} = ٤٥' / ٢٤^\circ$$

يشير صفر الورنية إلى قراءة الدرجات الصحيحة على المنقلة الدائرية وهي ما بين ٢٤° ، ٢٥° .. أى أن القياس أكبر من ٢٤° وأقل من ٢٥° .
وهذا يعنى أن قراءة الدرجات الصحيحة = ٢٤° يضاف إليها جزء من الدرجة الذي يشير إليه السهم الموضح بالتدريج المساعد بالورنية $٤٥'$.
∴ قراءة المنقلة = $٢٤^\circ / ٤٥'$

شكل ٤ - ١١ رسم تخطيطي لجزء من المنقلة والورنية الذي يوضح قيمة قياس وهو كالآتي:-

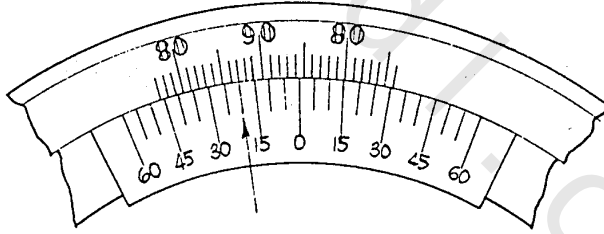

شكل ٤ - ١١


$$\text{قراءة المنقلة} = ٤٥' / ٨٥^\circ$$

يشير صفر الورنية إلى قراءة الدرجات الصحيحة على المنقلة الدائرية وهي ما بين ٨٥° ، ٨٦° .. أى أن القياس أكبر من ٨٥° درجة وأقل من ٨٦° .
وهذا يعنى أن قراءة الدرجات الصحيحة = ٨٥° يضاف إليها جزء من الدرجة الذي يشير إليه السهم الموضح بالتدريج المساعد بالورنية $٢٠'$.

∴ قراءة المنقلة = $20^{\circ} / 80^{\circ}$

شكل ٤ - ١٢ رسم تخطيطي لجزء من المنقلة والورنية الذي يوضح قيمة قياس

وهو كالآتي:-

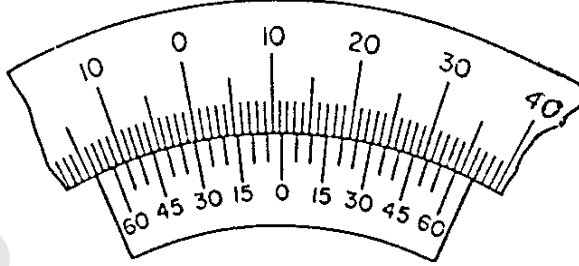

شكل ٤ - ١٢


قراءة المنقلة = $20^{\circ} / 11^{\circ}$

يشير صفر الورنية إلى قراءة الدرجات الصحيحة وهي 11° ، كسر الدرجة

يقرأ على الورنية بالدقائق وهي $20'$.

∴ قراءة المنقلة = $20^{\circ} / 11^{\circ}$

شكل ٤ - ١٣ رسم تخطيطي لجزء من المنقلة والورنية الذي يوضح قيمة قياس وهو كالآتي:-

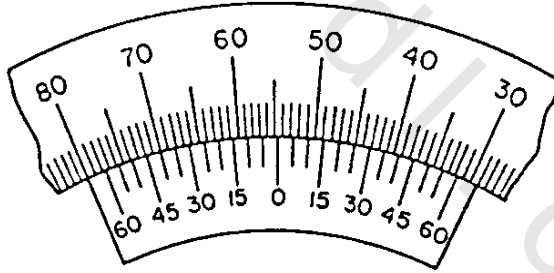

شكل ٤ - ١٣

قراءة المنقلة = $20^{\circ} / 54^{\circ}$

يشير صفر الورنية إلى قراءة الدرجات الصحيحة وهي 54° ، وكسور


الدرجة التي تقرأ على الورنية بالدقائق وهي $20'$.

∴ قراءة المنقلة = $20^{\circ} / 54^{\circ}$

الزاوية الجامعة :

الزاوية الجامعة الموضحة بشكل ٤ - ١٤ ، تسمى أيضاً بالزاوية العامة ، وسميت بالزاوية الجامعة لكونها تستخدم كمجموعة متكاملة لقياس ومراجعة الزوايا للأغراض المختلفة التالية :-

١. قياس ومراجعة ورسم الزوايا المختلفة بالدرجات والدقائق.
٢. تخطيط (شنكرة) المشغولات الأسطوانية لتحديد المراكز باستخدام زاوية تحديد المراكز.
٣. مراجعة الاستواء باستخدام ميزان الماء.
٤. استخدامها كزاوية قائمة لتخطيط وقياس ومراجعة المشغولات العمودية.
٥. استخدامها كمسطرة مدرجة رأسية.

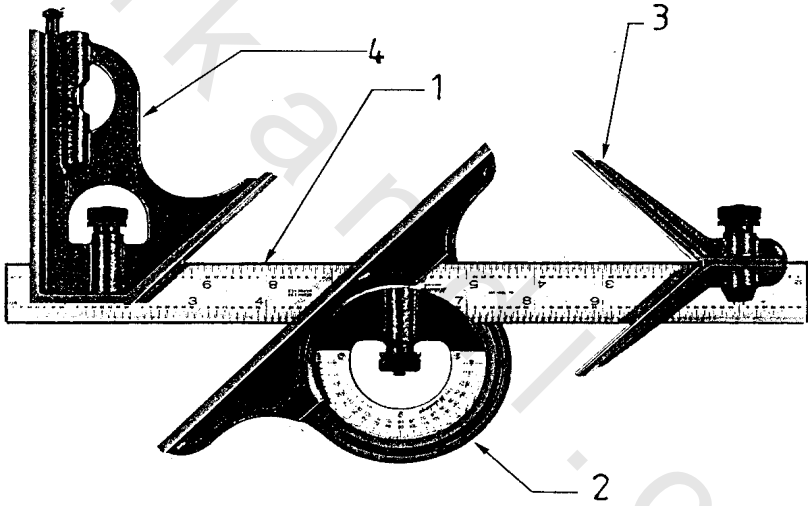

شكل ٤ - ١٤

الزاوية الجامعة

تتكون الزاوية الجامعة من الأجزاء الآتية :-

١. المسطرة : تستخدم للقياسات العادية وتركب عليها جميع أجزاء الزاوية ويمكن استخدامها مع القاعدة بشكل رأسي لتقوم بعمل الزاوية القائمة والمسطرة المدرجة الرأسية.


٢. المنقلة : هى الجزء الأساسي بالزاوية الجامعة وتستخدم في ضبط والتحقيق ومراجعة ورسم الزوايا المختلفة.

٣. زاوية المراكز : تستخدم لتحديد مراكز المشغولات الأسطوانية .

٤. قاعدة الزاوية : تحمل ميزان ماء وتستخدم في مراجعة واختبار إستواء المشغولات.

استخدامات الزوايا المتحركة :

تستخدم الزوايا المتحركة (المناقل الدائرية والزوايا البصرية) لقياس ومراجعة زوايا المشغولات المختلفة كما هو موضح بشكل ٤ - ١٥ ، وذلك لتحديد قيمتها بالدرجات والدقائق بدقة.

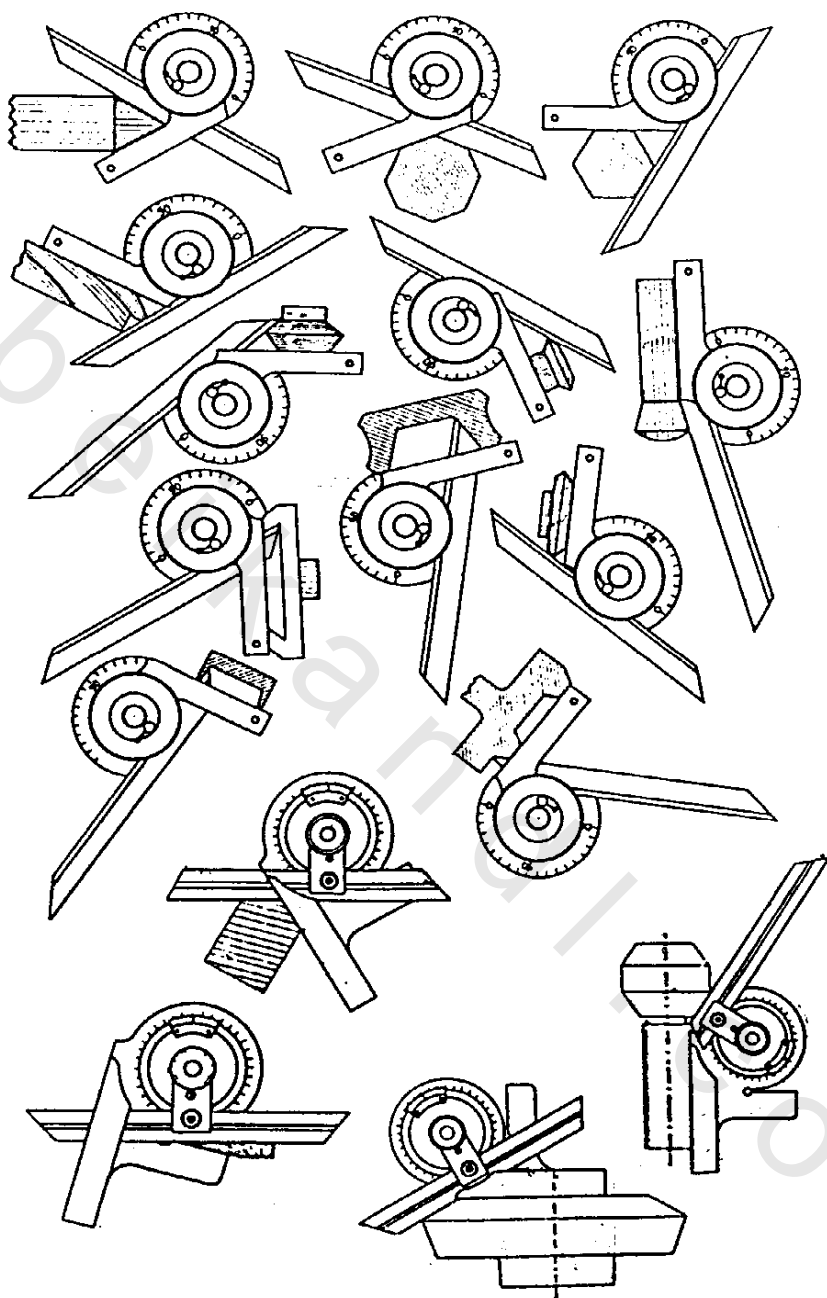

شكل ٤ - ١٥

استخدامات الزوايا المتحركة للقياسات المختلفة

القدمة ذات الورنية .. Vernier Caliper


تصنع القدمة ذات الورنية من الصلب الذي لا يصدأ وهى عبارة عن مسطرة مقسمة بالمليمترات من جهة والبوصات من جهة أخرى ، ينتهي طرفها بالفك الثابت بحيث يتعامد معها تعامداً تاماً.

تنزلق الورنية التي تنتهي بالفك المتحرك والتي تحمل التقسيم المساعد بالمليمترات والبوصات على المسطرة ، وذلك لتحديد القياس بدقة .. يطلق عليها (الورنية) Vernier نسبة إلى اسم الرجل الذي اخترعها.

يختلف دقة القياس من قدمة إلى أخرى (٠.١ أو ٠.٠٥ أو ٠.٠٢ ملليمتر) باختلاف تقسيم الورنية المنزقة .. وهو موضح فيما بعد لكل نظام على حدة.

تعتبر القدمة ذات الورنية من أكثر أدوات القياس انتشاراً بين الوسط الفني لميزاتها المتعددة وأهمها صغر حجمها وقياساتها العامة ، لذلك فقد سميت بالقدمة ذات الورنية جامعة الأغراض.

تتكون القدمة ذات الورنية الموضحة بشكل ١٦.٤ من الأجزاء الآتية:-

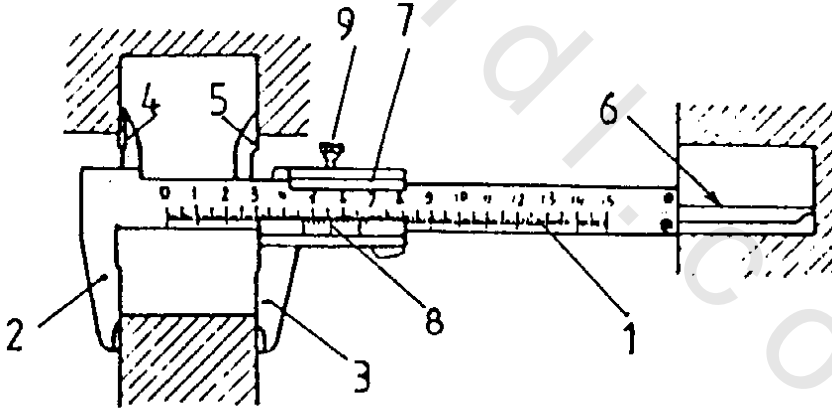

شكل ١٦ - ٤


القدمة ذات الورنية

١- المسطرة: يوجد بها التقسيم الرئيسي بالمليمترات والبوصات.

- ٢- الفك الثابت: بنهاية المسطرة ويستخدم مع الفك المتحرك لقياس الأبعاد والأقطار الخارجية.
- ٣- الفك المتحرك: بنهاية الورنية المنزقة ويستخدم مع الفك الثابت لقياس الأبعاد والأقطار الخارجية.
- ٤- حد القياس الثابت: مثبت بالورنية المنزقة ويستخدم مع حد القياس المتحرك للقياس الداخلي.
- ٥- حد القياس المتحرك: مثبت بالورنية المنزقة ويستخدم مع حد القياس الثابت للقياس الداخلي.
- ٦- ساق قياس الأعماق: مثبت بالورنية المنزقة ويتحرك معها ويستخدم لقياس الارتفاعات وأطوال الثقوب (الأعماق).
- ٧- الورنية المنزقة: تنزلق على المسطرة وتحمل التقسيم المساعد بالمليمترات والبوصات.
- ٨- التقسيم المساعد: الغرض منه هو تكبير الأجزاء الصغيرة من المليمتر أو الأجزاء الصغيرة للبوصة لسهولة قراءتها.
- ٩- مسمار تثبيت: لتثبيت الورنية المنزقة على القياس المطلوب عن الحاجة لذلك.

مميزات القدمة ذات الورنية:

- توجد عدة أشكال للقدمة ذات الورنية التي يختلف استخدام كل منها عن الأخرى باختلاف الجزء المطلوب قياسه ، وبصفة عامة تتميز القدمة ذات الورنية بالصفات التالية:-
١. تصنع من الصلب الذي لا يصدأ.
 ٢. ذو حجم مناسب.
 ٣. سهولة الاستخدام.
 ٤. استخدامها للقياسات العامة كما هو موضح بشكل ٤ - ١٧.

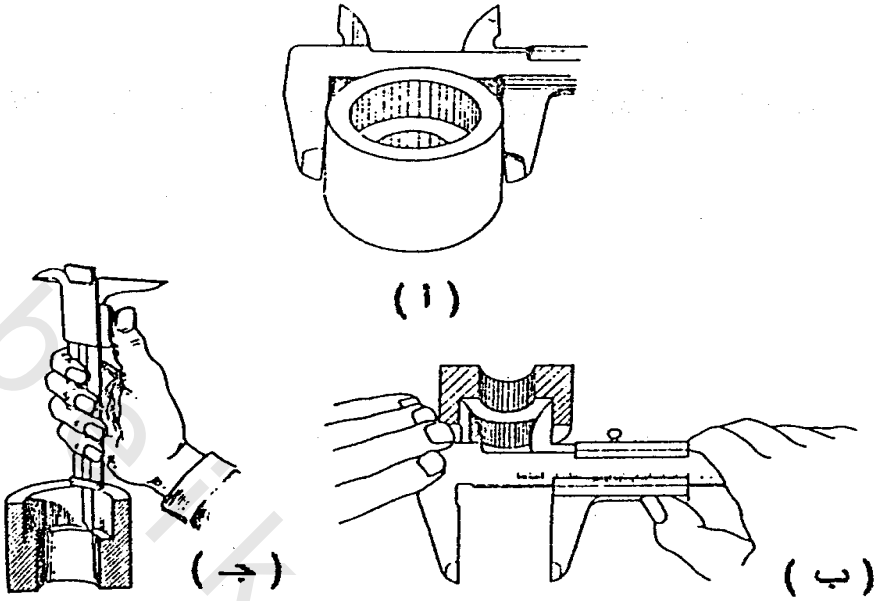

شكل ٤ - ١٧

استخدام القدمة في القياسات العامة

(أ) قياس الأبعاد والأقطار الخارجية.

(ب) قياس الأبعاد والأقطار الداخلية.

(ج) قياس الارتفاعات والأعماق.

٥- إمكان تثبيتها على القياس المطلوب.

٦- تجمع بين النظامين المتري بالمليمترات والإنجليزي بالبوصات وأجزاء كل

منهما . تصل الدقة بكل منهما إلى ٠.٠٢ ملليمتر ، ٠.٠٠١ بوصة .

٧- تتدرج أطوال القدمة لإمكان استخدامها لقياس المشغولات ذات الأبعاد

والأقطار الكبيرة لتصل إلى ١٥٠٠ ملليمتر أى ١.٥ متر ، والتي تتميز بنفس الدقة

السابق ذكرها.


نظرية الورنية

يستحال تصميم أداة قياس يقسم عليها السنتيمتر الواحد إلى ١٠٠ جزء ليساوى الجزء الواحد منه ٠.١ ملليمتر .. وإذا فرض تم ذلك فلا يمكن قراءة الأجزاء الصغيرة بالعين المجردة.

لذلك فقد صممت دور الصناعة ورنية تحمل تدريجا بمثابة تقسيم مساعد للتقسيم الأساسي وهى عبارة عن تكبير للأجزاء الصغيرة لأقسام القياس الأساسي. تنزلق الورنية على المسطرة .. لذلك سميت بالورنية المنزقة . تستخدم الورنية المنزقة مع التقسيم الأساسي بالمسطرة لإمكان قراءة الأجزاء الصغيرة بالعين المجردة بسهولة ودقة ، حيث يصل دقة قراءة القدمة إلى ٠.١ أو ٠.٠٥ أو ٠.٠٢ ملليمتر للقياس المتري ، وإلى ٠.٠٠١ بوصة للقياس الإنجليزي .

نظام تدريج الورنية المنزقة دقة ٠,١ ملليمتر:

شكل ٤ - ١٨ يوضح رسم تخطيطي لجزء من القدمة أثناء انطباق صفر التقسيم الرئيسي بالمسطرة مع صفر التقسيم المساعد بالورنية. أخذت مسافة من المسطرة مقدارها ٩ ملليمتر ، وقسمت إلى ١٠ أقسام متساوية على الورنية المنزقة ، بحيث ينطبق صفر التقسيم الأساسي بالمسطرة مع صفر التقسيم المساعد بالورنية ، وينتهي التدريج التاسع بالمسطرة بمحاذاة التدريج العاشر بالتقسيم المساعد بالورنية.

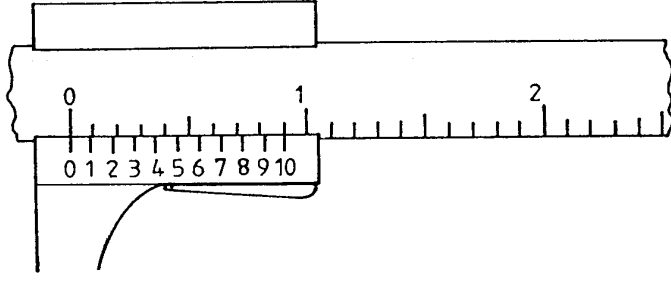

شكل ٤ - ١٨

نظام تدريج الورنية المنزلة دقة ٠.١ ملليمتر


بذلك يكون القسم الواحد بالورنية = $9 \text{ مم} \div 10 \text{ أجزاء} = 0.9 \text{ ملليمتر}$
وهذا يعنى أن الفرق بين قيمة القسم الواحد من التقسيم الأساسي بالمسطرة وقيمة القسم الواحد بالتقسيم المساعد بالورنية = $1 - 0.9 = 0.1 \text{ ملليمتر}$.
وهى دقة قياس الورنية المنزلة أو دقة القدمة ذات الورنية.

وهكذا وبناء على طريقة تقسيم الورنية السابق ذكرها ، فإنه يمكن تدريج الورنية المنزلة دقة ٠.٠٥ ملليمتر أو ٠.٠٢ ملليمتر.

قراءات مختلفة للقدمة ذات الورنية دقة ٠.١ ملليمتر:

فيما يلي رسم تخطيطي يوضح قراءات مختلفة للقدمة ذات الورنية دقة ٠.١ ملليمتر ، وذلك نتيجة لتحرك الورنية المنزلة على مسطرة القدمة لتحديد المسافة بين الفكين الثابت والمتحرك.


١. عند تلامس الفك الثابت للقدمة مع الفك المتحرك ينطبق صفر المسطرة مع صفر التقسيم المساعد بالورنية المنزلة كما هو موضح بشكل ٤ - ١٩ ، الذي يشير إليه السهم حيث لا توجد قراءة ، أو القراءة تساوى صفر.

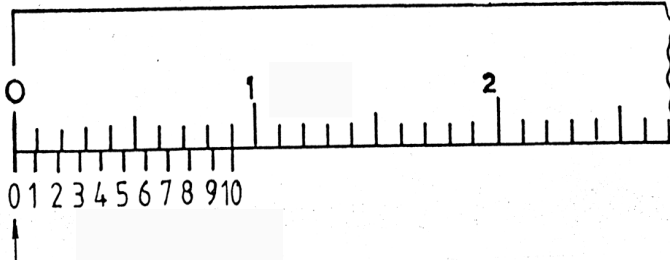

شكل ١٩ - ٤

قراءة القدمة = صفر

٢. عند تحرك الورنية المنزلقة على المسطرة ليتجاوز صفر الورنية ١٠ ملليمتر لينطبق على القسم الثالث من التقسيم الأساسي بالمسطرة كما هو موضح بشكل ٢٠ - ٤ ، حيث يشير السهم إلى صفر التقسيم المساعد بالورنية المنزلقة لتحديد قراءة الملليمترات الصحيحة بمسطرة القدمة وهي تساوى ١٣ ملليمتر.

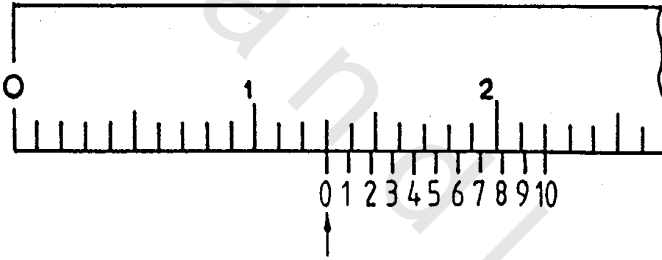

شكل ٢٠ - ٤


قراءة القدمة = ١٣ ملليمتر

٣. عند تحرك الورنية المنزلقة على المسطرة كما هو موضح بشكل ٢١ - ٤ ليتجاوز صفر الورنية ١٦ ملليمتر ، ليشير السهم الصغير لتحديد قراءة بالملليمترات الصحيحة على المسطرة وهي ما بين ١٦ ملليمتر، ١٧ ملليمتر، أى أن القياس أكبر من ١٦ ملليمتر وأقل من ١٧ ملليمتر.

هذا يعنى أن قراءة الملليمترات الصحيحة هي ١٦ ملليمتر ، يضاف إليها جزء من الملليمتر الذي يشير إليه السهم الكبير بالتقسيم المساعد بالورنية المنزلقة وهو ٠.٨

ملليمتر.

∴ قراءة القدمة = $16 + 0.8 = 16.8$ ملليمتر

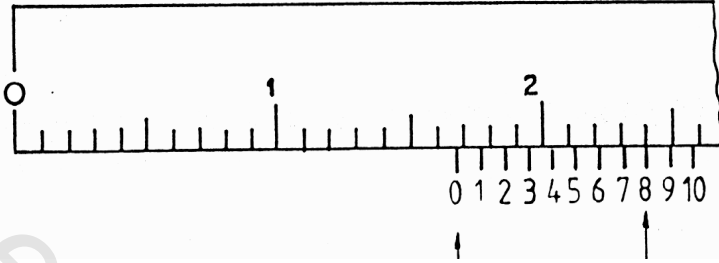

شكل ٤ - ٢١

قراءة القدمة = 16.8 ملليمتر

القدمة ذات الورنية دقة ٠.٠٥ ملليمتر


Vernier Caliper 0.05 mm

تتكون القدمة ذات الورنية دقة ٢٠/١ ملليمتر أو ٠.٠٥ ملليمتر بنفس أجزاء القدمة ذات الورنية دقة ٠.١ ملليمتر ، باختلاف تدريج الورنية المنزلقة لإمكان قياس أدق.

نظام تدريج الورنية المنزلقة دقة ٠.٠٥ ملليمتر:

تتشابه القدمة ذات الورنية دقة ٠.٠٥ ملليمتر مع القدمة ذات الورنية دقة ٠.١ ملليمتر ، ويختلفا في دقة القياس.

شكل ٤ - ٢٢ يوضح جزء من القدمة ذات الورنية دقة ٢٠/١ ملليمتر أو ٠.٠٥ ملليمتر أثناء انطباق صفر المسطرة مع صفر الورنية.

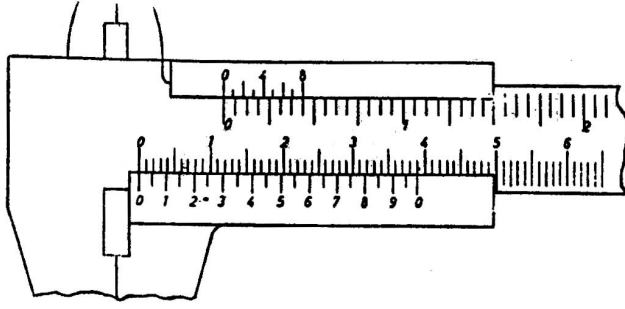

شكل ٤ - ٢٢

نظام تدريج الورنية المنزلقة دقة ٠.٠٥ ملليمتر

أخذت مسافة قدرها 39 ملليمتر من المسطرة وقسمت إلى 20 قسم (أقسام متساوية) على الورنية المنزلقة، بحيث يتبدى صفر الورنية بمحاذاة صفر المسطرة وينتهي آخر تدريج بمحاذاة التدريج التاسع والثلاثون من المسطرة.

بذلك يكون كل قسم من أقسام الورنية = 39 مم ÷ 20 جزء = $\frac{39}{20}$ مم

الذي يقابلها قسمين من أقسام المسطرة قيمتها = 2 مم


وهذا يعني أن الفرق بين قيمة القسمين من التقسيم الأساسي بالمسطرة وقيمة القسم الواحد من التقسيم المساعد بالورنية المنزلقة.

$$= \frac{39}{20} - 2 = \frac{39}{20} - \frac{40}{20} = \frac{1}{20} \text{ مم} \text{ أي } 0.05 \text{ ملليمتر.}$$

قراءة القدمة ذات الورنية دقة ٠,٠٥ ملليمتر:

شكل ٤ - ٢٣ يوضح جزء من القدمة ذات الورنية دقة ٠.٠٥ ملليمتر الذي يوضح

قيمة قياس.

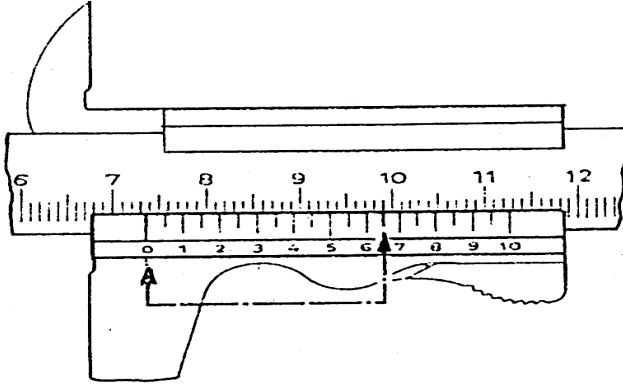

شكل ٤ - ٢٣

قراءة القدمة = ٧٣.٦٥ ملليمتر.

السهم الصغير يشير إلى صغر الورنية لتحديد قراءة الملليمترات الصحيحة على المسطرة وهى ما بين ٧٣ ملليمتر و ٧٤ ملليمتر، أى القياس أكبر من ٧٣ ملليمتر وأقل من ٧٤ ملليمتر.

وهذا يعنى أن قراءة الملليمترات الصحيحة = ٧٣ ملليمتر يضاف إليها جزء من الملليمتر الذي يشير إليه السهم الكبير بالتقسيم المساعد بالورنية المنزلة كالآتي:-


قيمة كسر الملليمتر الموضحة على الورنية = $٠.٦٥ = ٠.٠٥ + ٠.٦$ ملليمتر

∴ قراءة القدمة = $٧٣ + ٠.٦٥ = ٧٣.٦٥$ ملليمتر.

القدمة ذات الورنية دقة ٠.٠٢ ملليمتر

تتكون القدمة ذات الورنية دقة ٠.٠٢ ملليمتر الموضحة بشكل ٤ - ٢٤ من نفس

أجزاء القدمة ذات الورنية دقة ٠.١ ملليمتر و ٠.٠٥ ملليمتر ، باختلاف تدرج الورنية المنزلة لإمكان قياسات أدق.

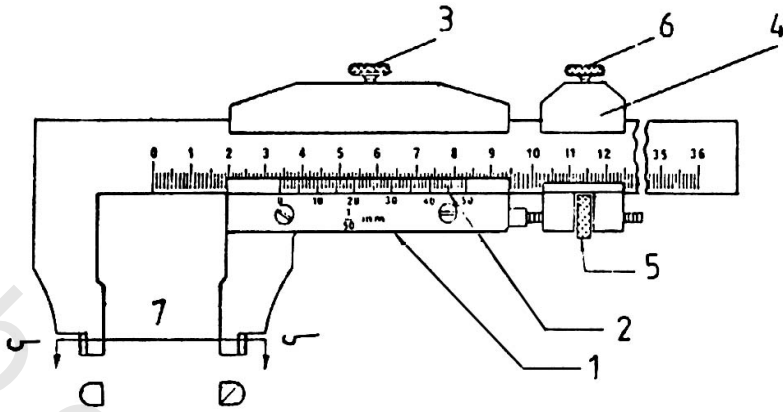

شكل ٤ - ٢٤


القدمة ذات الورنية دقة ٠.٠٢ ملليمتر

- ١- الورنية المنزلقة.
 - ٢- التقسيم المساعد بالورنية.
 - ٣- مسار تثبيت الورنية المنزلق.
 - ٤- محدد الضبط الدقيق.
 - ٥- عجلة التحكم في حركة محددة الضبط الدقيق.
 - ٦- مسمار تثبيت محدد الضبط الدقيق.
 - ٧- الفكين الثابت والتحرك .. يستخدمان في القياس الخارجي والداخلي.
- SS قطاع بالفكين الثابت والتحرك يوضح الأقواس الخارجية بالفكين للحصول على قياسات داخلية دقيقة.

نظام تدريج الورنية المنزلقة دقة ٠.٠٢ ملليمتر:

يوضح شكل ٤ - ٢٥ رسم تخطيطي للقدمة أثناء انطباق صفر التقسيم الأساسي بالمسطرة مع صفر التقسيم المساعد بالورنية المنزلقة .

أخذت مسافة مقدارا ٤٩ ملليمتر من المسطرة وقسمت إلى ٥٠ قسم (أقسام متساوية) على الورنية المنزلقة ، بحيث يبتدئ صفر الورنية بمحاذاة صفر المسطرة وينتهي آخر تدريج بمحاذاة التدريج ٤٩ من المسطرة .

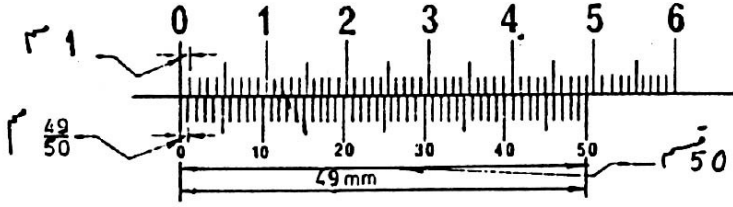

شكل ٤ - ٢٥

نظام تدريج الورنية المنزلة دقة ٠.٠٢ ملليمتر

بذلك يكون كل قسم مدرج بالورنية المنزلة = ٤٩ مم ÷ ٥٠ جزء = ٤٩ مم.

هذا يعنى أن الفرق بين قيمة القسم الواحد من القياس الأساسي بالمسطرة ، وقيمة القسم الواحد من التقسيم المساعد بالورنية.


$$= 1 - \frac{49}{50} = \frac{1}{50} \text{ مم} \quad \text{أي } 0.02 \text{ مم}$$

وهي دقة قياس الورنية المنزلة أو دقة قياس القدمة ذات الورنية.

قراءات للقدمة ذات الورنية دقة ٠.٠٢ ملليمتر:

فيما يلي قراءات مختلفة للقدمة ذات الورنية دقة ٠.٠٢ ملليمتر ، وذلك نتيجة تحرك الورنية المنزلة لتحديد مسافة بين الفكين الثابت والمتحرك .

١- شكل ٤ - ٢٦ يوضح جزء من القدمة ذات الورنية دقة ٠.٠٢ ملليمتر ، والسهم يشير إلى قراءة القياس وهو كالآتي :-

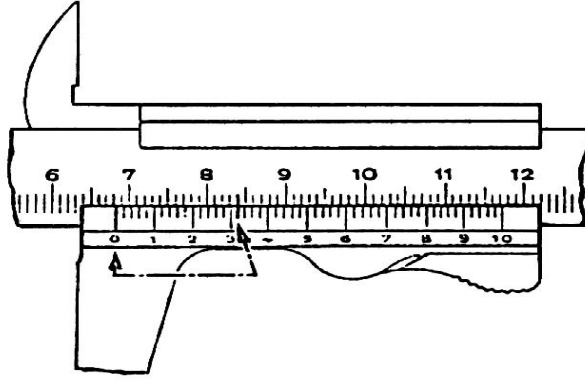

شكل ٤ - ٢٦

قراءة القدمة = ٦٨.٣٢ ملليمتر

السهم الصغير الذي يشير إلى صفر الورنية لتحديد قراءات الملليمترات الصحيحة على المسطرة وهى ما بين ٦٨ ملليمتر ، ٦٩ ملليمتر

أى أن القياس أكبر من ٦٨ وأقل من ٦٩ ملليمتر


وهذا يعنى أن قراءة الملليمترات الصحيحة = ٦٨ ملليمتر

يضاف إليها جزء من الملليمتر الذي يشير إليه السهم الكبير بالتقسيم المساعد بالورنية المنزلة لتكون قراءة القدمة .

$$= ٦٨ + ٠.٣ + ٠.٠٢ = ٦٨.٣٢ \text{ ملليمتر}$$

٢- شكل ١٠ - ٢٧ يوضح جزء من القدمة ذات محدد الضبط الدقيق دقة ٠.٠٢ ملليمتر،

والسهم يشير إلى قراءة القياس وهو كالآتي :-

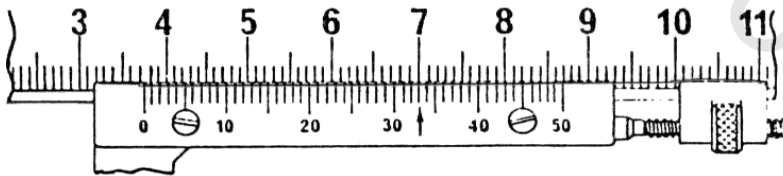

شكل ٤ - ٢٧

قراءة القدمة = ٣٧.٦٦ ملليمتر.

السهم الصغير يشير إلى صفر الورنية لتحديد قراءة بالمليمترات الصحيحة على المسطرة وهي ما بين ٣٧ مليمتر ، ٣٨ مليمتر ، أى أن القياس أكبر من ٣٧ مليمتر ، وأقل من ٣٨ مليمتر .

وهذا يعنى أن قراءة المليمترات الصحيحة = ٣٧ مليمتر يضاف إليها جزء من المليمتر ، الذي يشير إليه السهم الكبير بالتقسيم المساعد بالورنية المنزلقة ، لتكون القراءة كالآتي :-

$$\text{قراءة القدمة} = ٣٧ + (٢ \times ٠.٠٣) + (٢ \times ٠.٣)$$

$$= ٣٧ + ٠.٦ + ٠.٠٦$$

$$= ٣٧.٦٦ \text{ مليمتر}$$

القدمات ذات الأشكال الخاصة

صممت القدمات المنزلقة ذات الورنية بأشكال مختلفة ، يختلف استخدام كل منها عن الأخرى باختلاف شكل الجزء المراد قياسه.


فيما يلي عرض لأكثر أشكال القدمات ذات الأشكال الخاصة انتشاراً.

قدمة قياس الأعماق Vernier Depth Gauges :

تستخدم قدمة قياس الأعماق في قياس الأعماق وأطوال الثقوب . صممت ورنية قدمة الأعماق بذراعين ممتدين لإرتكازهما على أسطح المشغولات المراد قياس أعماقها ، وذلك ضماناً لثبيتها على المشغولات بشكل أفقي.

يتميز القياس باستخدام قدمة قياس الأعماق عن القياس بالقدمة ذات الورنية ، بدقة قياس الأولى وذلك لارتكاز ذراعي الورنية على سطح المشغولة ، مما يؤكد الحصول على قياسات أدق .

تتكون قدمة قياس الأعماق الموضحة بشكل ٤ - ٢٨ من الأجزاء الآتية:-

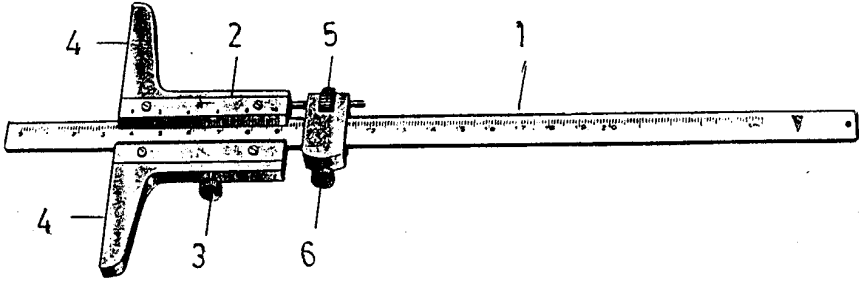


شكل ٤ - ٢٨

قدمة قياس الأعماق

- ١- المسطرة.
- ٢- المنزلقة.
- ٣- مسمار تثبيت المنزلقة.
- ٤- الذراعين.
- ٥- محدد الضبط الدقيق.
- ٦- مسمار تثبيت محدد الضبط الدقيق.

قدمة قياس أعماق ذات ساقين :

صممت دور الصناعة قدمت لقياس الأعماق ذات ساقين الموضحة بشكل ٤ - ٢٩ . الساق الأول هو المسطرة التقليدية التي تتحرك بالمنزلة لقياس أعماق المشغولات ذات الأبعاد والأقطار الكبيرة ، والساق الثاني هو المثبت بالمنزلة ليتحرك بمجرد المسطرة لقياس أعماق المشغولات ذات الأبعاد والأقطار الصغيرة.

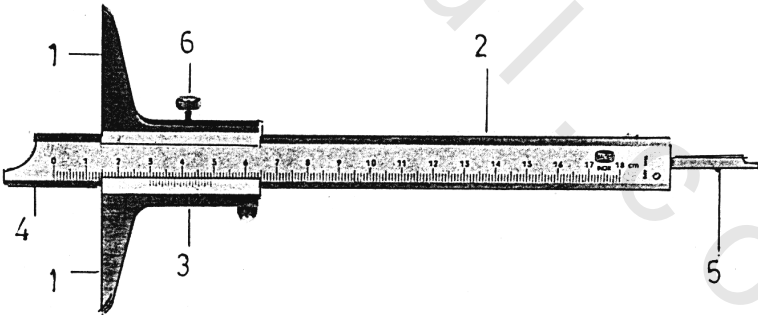

شكل ٤ - ٢٩

قدمة قياس أعماق ذات ساقين

- ١- الذراعان.
- ٢- المسطرة.
- ٣- المنزلقة.
- ٤- ساق قياس أعماق المشغولات ذات الأبعاد والأقطار الكبيرة.

٥- ساق قياس أعماق المشغولات ذات الأبعاد والأقطار الصغيرة.


٦- مسمار تثبيت.

قدمة قياس أعماق مجارى الأسطح الأسطوانية :

تستخدم قدمة قياس أعماق مجارى الأسطح الأسطوانية في قياس أعماق المجارى الطولية بالأعمدة ، والأجزاء الأسطوانية كعمود التغذية بالخرطة ، والأجزاء والمشغولات المشابهة.

تختلف شكل هذه القدمة عن شكل قدمة قياس الأعماق التقليدية من حيث شكل الذراعين والمسطرتين المتحركتين.

تتكون قدمة قياس مجارى الأسطح الأسطوانية الموضحة بشكل ٤ - ٣٠ من الأجزاء الآتية:-

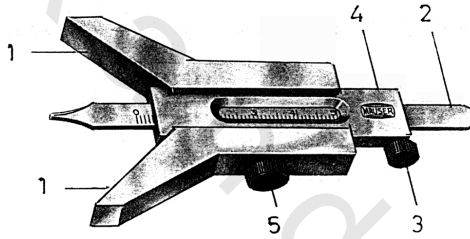

شكل ٤ - ٣٠

قدمة قياس أعماق مجارى الأسطح الأسطوانية

١- ذراعان على شكل زاوية.

٢- مسطرة متحركة داخل مجرى طولي.


٣- مسمار تثبيت المسطرة.

٤- ساق يتحرك داخل المنزلقة.

٥- مسمار تثبيت الساق.

شكل ٤ - ٣١ يوضح قدمة قياس أعماق مجارى الأسطح الأسطوانية أثناء قياس

مجرى طولي على سطح مشغولة أسطوانية.

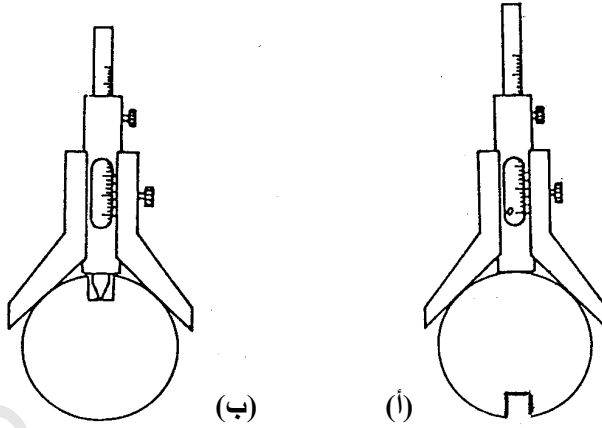

شكل ٤ - ٣١

قياس مجرى طولي على سطح مشغولة أسطوانية

(أ) تثبيت المنزلقة بعد ضبطها على سطح القطر الخارجي الأسطواني للمشغولة.

(ب) قياس عمق المجرى من خلال حركة الساق.


قدمة قياس الارتفاعات :

تعتبر قدمة قياس الارتفاعات من أهم أدوات الشنكرة (التخطيط والعلام) .. لذلك يسمونها الفنيين بالشنكار الحساس.

تستخدم قدمة قياس الارتفاعات لقياس الارتفاعات ، واختبار استواء المشغولات ، ولمراجعة إرتفاع الثقوب والمشقيبات ، ورسم خطوط الشنكرة العرضية المتوازية ، وذلك مع الاستعانة بزهره الاستواء.

توضع قدمة قياس الارتفاعات بصندوقها الخاص بعد الانتهاء من استخدامها وذلك للمحافظة عليها.

تتكون قدمة قياس الارتفاعات الموضحة بشكل ٤ - ٣٢ من الأجزاء الآتية:-

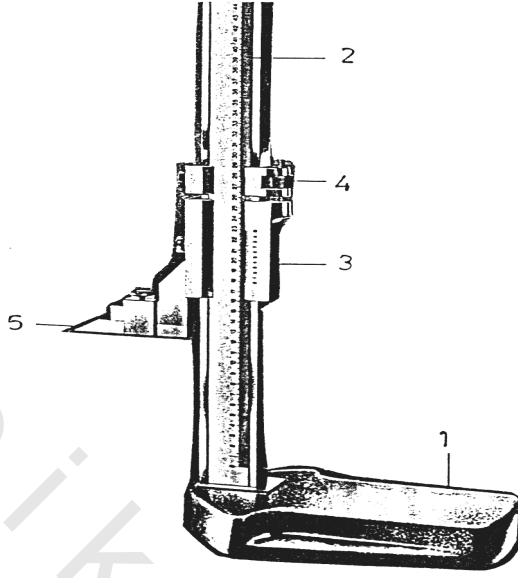

شكل ٤ - ٣٢

قدمة قياس الارتفاعات

١. القاعدة: عبارة عن كتلة معدنية ثقيلة الوزن مصنوعة من الزهر على شكل مربع أو مستدير ، الغرض منها هو حمل المسطرة والورنية والمؤشر بشكل رأسي.
٢. المسطرة: مثبتة بوضع عمودي على القاعدة ، ومدرجة بالنظامين المتري بالمليمترات والإنجليزي بالبوصات ، أو بإحدهما حسب تصميم دور الصناعة المنتجة.
٣. الورنية المنزلقة: يوجد بها التقسيم المساعد بالمليمترات والبوصات وتحمل المؤشر وتنزلق على المسطرة العمودية.
٤. محدد الضبط الدقيق: يستخدم للحركة الدقيقة التي تحمل المؤشر.
٥. المؤشر: مصنوع من الصلب المقسى ، ينتهي بجزء صلد أو كربيد مشطوف لاستخدامه لرسم خطوط الشنكرة على قطع التشغيل المعدنية . يثبت المؤشر بمسمار قلاووظ لإمكان فكّه ووضعه بالمكان المخصص له في صندوق القدمة ، كما يمكن استبداله.

الميكرومترات .. Micrometers

تختلف أهمية قطع التشغيل المصنعة باختلاف أدوات القياس المستخدمة والدقة المطلوبة من أجلها ، أو حسب أهمية الجزء وطريقة تركيبه وتعامله مع باقي الأجزاء ، لذلك صممت القدمات المنزلقة المتعددة الأشكال والأطوال لقياس المشغولات المختلفة التي يصل دقتها إلى ٠.١ أو ٠.٠٥ أو ٠.٠٢ ملليمتر . لكن هناك أجزاء ميكانيكية تحتاج عند تجمعها إلى دقة أكثر أثناء التشغيل .. الأمر الذي يترتب عليه ضرورة استخدام أدوات قياس أكثر دقة مثل الميكرومترات التي تفوق القدمات بصفة عامة بدرجة كبيرة ، حيث أن دقة قياسها تبلغ ٠.٠١ ملليمتر ، وتصل إلى ٠.٠٠١ ملليمتر في الميكرومترات ذات الورنية.

وتعتبر الميكرومترات من أكثر أدوات القياس انتشارا في المصانع والورش ، وذلك لدقتها وسهولة استخدامها وقراءتها.

تستخدم الميكرومترات بصفة عامة لإتاحة الدقة في قياس الأجزاء والمشغولات بدرجة أكبر من دقة القدمات المنزلقة ، وذلك عن طريق التحكم في الحركة المحورية لقلاووظ عمود القياس ، ولاحتمال سوء استخدام الميكرومترات من خلال الضغط على الأجزاء أو المشغولات أثناء قياسها بدوران أسطوانة القياس الخارجية .. لذلك فقد زودت جميع الميكرومترات بمسمار تحسس (عجلة تقوية) لتحديد وانتظام قوة الضغط على الأجزاء المراد قياسها أثناء استخدامها ، لضمان دقة القياس بالإضافة إلى المحافظة على قلاووظ عمود القياس .. وبالتالي درجة حساسية الميكرومتر.

من الطبيعي وجود ميكرومترات بالنظام المتري بالملليمتر ، كما توجد ميكرومترات أخرى بالنظام الإنجليزي بالبوصة .. علما بأن النظام المتري هو النظام الدولي SI المتبع بمعظم أنحاء العالم.

أنواع الميكرومترات :

توجد أنواع أساسية من الميكرومترات التي تختلف أشكالها باختلاف نوع القياس المطلوب من أجله وهي كالآتي :-

١. ميكرومتر القياس الخارجي.


٢. ميكرومتر قياس الداخلي.

٣. ميكرومتر قياس الأعماق.

٤. ميكرومتر قياس سن القلاووظ.

كما توجد ميكرومترات أخرى للقياسات الخاصة مثل ميكرومتر قياس أقطار الأسلاك - ميكرومتر قياس سكاكين الفرايز - ميكرومتر قياس أسنان التروس - ميكرومتر قياس سمك المواسير - ميكرومتر قياس أعماق الخوابير وغيرها.

الميكرومترات من أدوات القياس الدقيقة والحساسة ، حيث تتأثر من خلال انتقال حرارة يد الفني الذي يستخدمها ، لذلك فقد زودت جميع الميكرومترات الحديثة بقطع من البكاليت المعروفة بعدم تأثرها بانتقال الحرارة ، بتغليف الأجزاء التي يلامسها يد الفني أثناء استخدامها والموضحة بشكل ٤ - ٣٣ وهي كالآتي :-

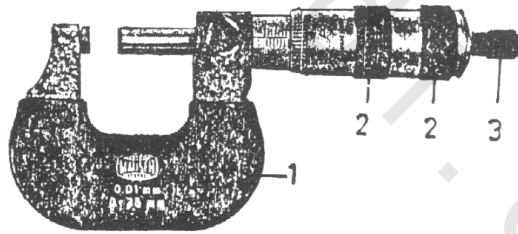

شكل ٤ - ٣٣

تغليف جميع أجزاء الميكرومتر التي يلامسها يد الفني بالبكاليت

١. تغليف جانبي الإطار.

٢. تغليف أسطوانة القياس الخارجية .. (على هيئة جلب).

٣. تغليف مسمار التحسس أو عجلة التفويت.

صممت أدوات وأجهزة القياس لاستخدامها عند درجة حرارة ثابتة قدرها عشرون

درجة مئوية (20°C)، لذلك توصي الشركات المنتجة باستخدامها عند هذه الدرجة ، وفى حالة استخدام أى ميكرومتر لفترات طويلة ، فانه يجب تثبيته على حامله الخاص لتلافى التمدد الطولي.

ميكرومتر القياس الخارجي :


يستخدم ميكرومتر القياس الخارجي في قياس الأبعاد والأقطار الخارجية للمشغولات والأجزاء ذات الأسطح المشطبة الدقيقة.

يتكون ميكرومتر القياس الخارجي الموضح بشكل ٤ - ٣٤ من الأجزاء الآتية:-

١. الإطار: هو الهيكل الرئيسي الذي يحمل جميع أجزاء الميكرومتر ، وهو على شكل قوس أو على شكل حرف U.

يصنع الإطار من سبيكة تتكون من النيكل والزنك والنحاس الأحمر وهى سبيكة غير قابلة للصدأ.

عادة يثبت عند موضع حمله مادة عازلة كالبكالييت (بكلتا جانبي الإطار) ، وذلك لمنع انتقال حرارة اليد إليه أثناء استخدامه.

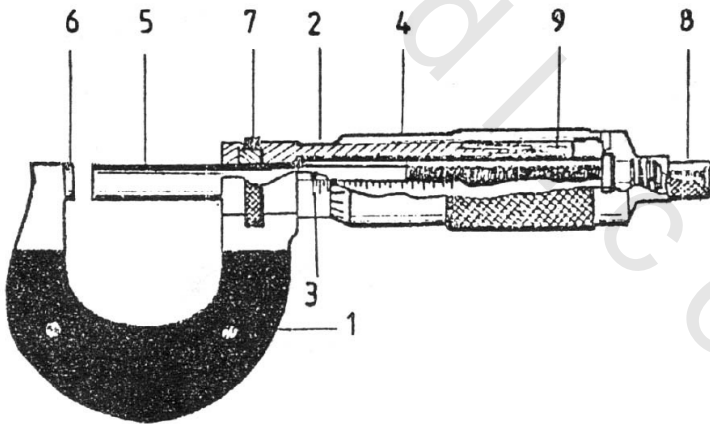

شكل ٤ - ٣٤

ميكرومتر القياس الخارجي

٢. أسطوانة القياس الداخلية: مثبتة بالإطار وتحمل التقسيم الرئيسي بالمليمترات

وأنصاف المليمترات.

٣. التقسيم الرئيسي: هو تقسيم طولي بأسطوانة القياس الداخلية بجميع أنواع الميكرومترات بطول ٢٥ ملليمتر فقط ، مهما كان نطاق قياسه . عادة يقسم بالمليمترات من الجهة العليا وأنصاف المليمترات من الجهة السفلى.

٤. أسطوانة القياس الخارجية: عبارة عن جلبة أسطوانية أو غلاف أسطواني بقلاووظ داخلي خطوته ٠.٥ ملليمتر ، وهى نفس خطوة قلاووظ عمود القياس.

يوجد ببداية أسطوانة القياس الخارجية مخروط مقسم إلى ٢٥ قسم (أقسام متساوية) ، حيث يقابل التقسيم الرئيسي الأفقي الذي يحدد قيمة القياس بدقة.

أثناء دوران أسطوانة القياس الخارجية (الغلاف الأسطواني) تتحول الحركة الدائرية إلى حركة مستقيمة بعمود القياس في اتجاه قاعدة الارتكاز أو عكسها ، حسب اتجاه الدوران.

٥. عمود القياس: هو العمود المتحرك الذي يحصر الجزء المراد قياسه بينه وبين قاعدة الارتكاز المقابلة له.

يوجد بنهاية عمود القياس قلاووظ خارجي خطوته ٠.٥ ملليمتر (الجزء الداخلي الموضح بقطاع الميكرومتر) معشق مع القلاووظ الداخلي لأسطوانة القياس الخارجية.

عند دوران أسطوانة القياس الخارجية في اتجاه عقارب الساعة ، يتحرك عمود القياس حركة مستقيمة في اتجاه قاعدة الارتكاز ، لينحصر الجزء المراد قياسه بين عمود القياس وقاعدة الارتكاز.

٦. قاعدة الارتكاز: مثبتة بالإطار ، ينحصر الجزء المراد قياسه بينها وبين عمود القياس.

٧. فرملة حلقيّة: تستخدم بمثابة صامولة لتثبيت عمود القياس عند الحاجة إلى ذلك ، وتحل الفرملة عند استخدام الميكرومتر لقياس آخر.

٨. مسمار تحسس: يسمى أيضا بعجلة التقويت ، مثبت بنهاية أسطوانة القياس الخارجية ، الغرض منه هو تحديد قوة الضغط أثناء القياس ، لضمان دقة وحساسية

الميكرومتر وتأكيدا لصحة القياس.

٩. حلقة ضبط الخلوص: مثبتة على نهاية قلاووظ أسطوانة القياس الداخلية ، الغرض منها هو ضبط الخلوص بين عمود القياس وأسطوانة القياس الداخلية ، وأيضاً لضبط أسطوانة القياس الخارجية على الصفر ، وذلك في حالة وجود أى خلوص أثناء اختبار الميكرومتر من حين لآخر.

للحفاظ على دقة وحساسية الميكرومترات المختلفة ، فقد وضع عند تصنيعها كساء من معدن صلد بالجزء الأمامي لعمود القياس ، وأيضاً على الجزء الأمامي لقاعدة الارتكاز (الجزئين المعرضان للاحتكاك بالمشغولات المراد قياسها) وذلك للحفاظ عليهما من التآكل ، نتيجة لكثرة احتكاكيهما بالمشغولات المعدنية المختلفة أثناء عمليات القياس.

أهمية مسمار التحسس بالميكرومترات :

تتأثر دقة قياس المشغولات المختلفة بالميكرومترات بمدى ضبط الضغط على الجزء الجاري قياسه بين قاعدة الارتكاز وطرف عمود القياس من خلال الأسطوانة الخارجية . ومن ثم فقد زودت جميع الميكرومترات بمسمار تحسس أو عجلة تقوية (وسيلة لضبط دقة القياس) ، ومن خلال هذه الوسيلة يمكن التحكم في الضغط الخفيف المنتظم الواقع على المشغولات أثناء قياسها ، للحصول على قياسات ذات دقة عالية ، بالإضافة إلى المحافظة على دقة وحساسية الميكرومتر.

اختبار دقة قياس الميكرومترات :


يوصى بمراجعة واختبار دقة قياس الميكرومترات من حين لآخر ، بواسطة قوالب القياس ذات الأسطح المتوازية ، لضبطها أو للتأكد من دقتها.

نطاق قياس الميكرومتر :

ميكرومترات النظام المتري بجميع أنواعها وأشكالها وأحجامها .. طول مشوار عمود القياس بكل منها هو ٢٥ ملليمتر ، والغرض من تصنيعه بهذه الصورة وعدم زيادة

طول مشوار عمود القياس هو المحافظة على دقة وحساسية الميكرومتر .

أما مدى نطاق قياس الميكرومتر الموضح بشكل ٤ - ٣٥ فإنه يزيد بمقدار ٢٥ ملليمتر كالآتي:-

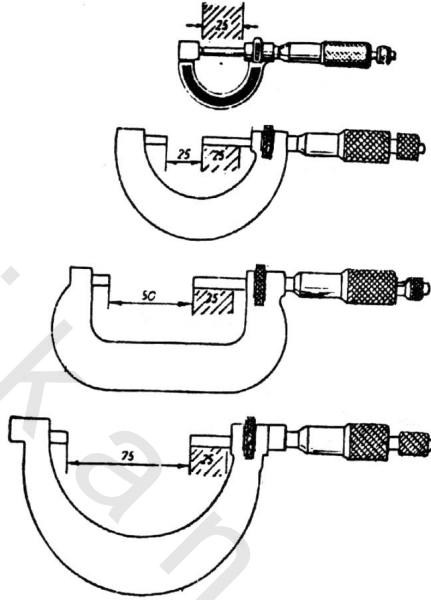

شكل ٤ - ٣٥

نطاق قياس الميكرومتر

○ ميكرومتر قياس صفر - ٢٥ ملليمتر.

○ ميكرومتر قياس ٢٥ - ٥٠ ملليمتر.

○ ميكرومتر قياس ٥٠ - ٧٥ ملليمتر.

○ ميكرومتر قياس ٧٥ - ١٠٠ ملليمتر.

○ ميكرومتر قياس ١٠٠ - ١٢٥ ملليمتر.

○ ميكرومتر قياس ١٢٥ - ١٥٠ ملليمتر.


.. وبزيادة قدرها ٢٥ ملليمتر .. ليصل مدي نطاق قياس الميكرومتر إلى ٥٠٠

نظرية الميكرومتر

بنيت نظرية الميكرومتر على فكرة محدد الضبط الدقيق بالقدمة ذات الورنية ، ومحدد الضبط الدقيق عبارة عن مسمار قلاووظ وصامولة ، الغرض منهما هو التحكم الدقيق في حركة الورنية.

∴ الحركة الأساسية التي بنيت عليها نظرية تصميم الميكرومتر ، هي تحويل الحركة الدائرية إلى حركة مستقيمة ، من خلال التحكم في حركة دوران مسمار قلاووظ بصامولة مثبت بها قاعدة على شكل حرف U كما هو موضح بشكل ٤ - ٣٦

فإذا كانت خطوة سن قلاووظ المسمار والصامولة واحد ملليمتر ، فإنه عند دوران المسمار دورة كاملة .. ينتج عنه تحرك المسمار إلى الأمام أو إلى الخلف حسب اتجاه الدوران ، مسافة قدرها واحد ملليمتر.

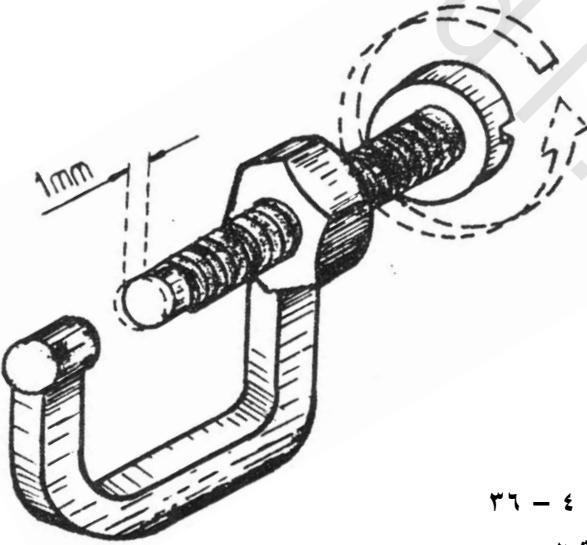

شكل ٤ - ٣٦

نظرية الميكرومتر

خطوة قلاووظ عمود القياس المعتادة والأكثر انتشارا بالميكرومترات ، هي ٠.٥ ملليمتر ، والغرض من صِفَرُ الخطوة هو الحصول علي الحركة الدقيقة أثناء القياس.

علما بأنه يوجد ميكرومترات أخرى خطوة قلاووظ عمود قياسها هو واحد ملليمتر .. وهى أقل انتشارا . سنتناول في هذا الباب شرح نظام تدرج كل منهما .. مع عرض لقراءات مختلفة لهما.

الميكرومترات التي خطوة قلاووظ عمود قياسها ٠.٥ ملليمتر ، يوجد بمخروط أسطوانة قياسها تدرج مقسم إلى ٥٠ قسم . والميكرومترات التي خطوة قلاووظ عمود قياسها واحد ملليمتر ، يوجد بمخروط أسطوانة قياسها تدرج مقسم إلى ١٠٠ قسم .


الغرض من هذه الأقسام هو تكبير الأجزاء الصغيرة .. مما يرفع دقة القراءة ، حيث تضاف هذه الأجزاء إلى قيمة القياس الأساسي بالتقسيم الرئيسي بأسطوانة القياس الداخلية ، للحصول على قراءة دقيقة.

النظام الأول لتدرج الميكرومتر :

خطوة قلاووظ عمود القياس ٠.٥ ملليمتر ، وهى بالطبع نفس خطوة القلاووظ الداخلي لأسطوانة القياس ، وهذا يعنى أنه إذا أديرَت أسطوانة القياس الخارجية دورة كاملة ، يتحرك عمود القياس إلى الأمام أو إلى الخلف وذلك حسب اتجاه الدوران مسافة قدرها ٠.٥ ملليمتر .

رأس الميكرومتر الذي خطوة قلاووظ عمود قياسه ٠.٥ ملليمتر الموضح بشكل ٤

- ٣٧ مواصفاته كالآتي:-

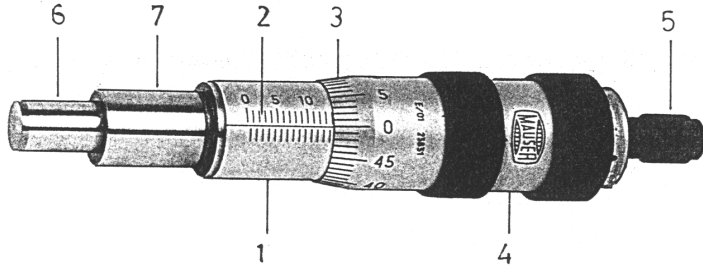

شكل ٤ - ٣٧

رأس ميكرومتر خطوة عمود قياس ٠.٥ ملليمتر

- ١- أسطوانة القياس الداخلية.
- ٢- التقسيم الرئيسي على خط طولي ، يشير التقسيم العلوي على الملليمترات الصحيحة كما يشير التقسيم السفلي إلى أنصاف الملليمترات.
- ٣- مخروط أسطوانة القياس مقسم إلى ٥٠ جزء.
- ٤- أسطوانة القياس الخارجية بها جلبتين بمادة عازلة للحرارة كالبكليت.
- ٥- مسمار التحسس مغطى بمادة عازلة للحرارة كالبكليت.
- ٦- عمود القياس.
- ٧- جزء أسطواني يثبت بإطار الميكرومتر.


الدورة الكاملة لأسطوانة القياس الخارجية = خطوة قلاووظ عمود القياس = ٠.٥ ملليمتر
 = جزء واحد من التقسيم الرئيسي الطولي الأسفل بأسطوانة القياس الداخلية.
 إذا أديرنا أسطوانة القياس الخارجية لتبتعد عن خط صفر التقسيم الرئيسي
 بأسطوانة القياس الداخلية بمقدار جزء واحد فقط ، يكون قيمة الجزء بمخروط أسطوانة
 القياس الخارجية = جزء واحد من مجموع أجزاء مخروط أسطوانة القياس الخارجية ×
 خطوة قلاووظ عمود القياس.

$$\frac{1}{100} = \frac{1}{2} \times \frac{1}{50} = 0.01 \text{ ملليمتر أو } 0.01$$

وهي دقة قياس الميكرومتر .. يعتبر هذا النظام هو الأكثر انتشاراً بالميكرومترات.

قراءات مختلفة للنظام الأول لتدريج الميكرومتر: مثال ١ :

شكل ٤ - ٣٨ يوضح قراءة لميكرومتر صفر - ٢٥ ملليمتر ، دقة ٠.٠١ ملليمتر ، ولزيادة الإيضاح فقد تم تكبير رأس الميكرومتر . أوجد قيمة القراءة ؟

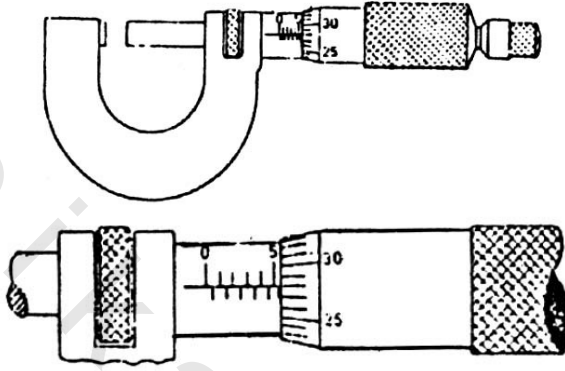

شكل ٤ - ٣٨

قراءة الميكرومتر = ٥.٧٨ ملليمتر

قراءة الميكرومتر كالآتي :-

خط التقسيم الطولي الرئيسي بأسطوانة القياس الداخلية مقسم من أعلى بالملليمترات الصحيحة ومن أسفل بأنصاف الملليمترات .. وهذا يعنى أن خطوة قلاووظ عمود القياس = ٠.٥ ملليمتر .

قراءة التقسيم الرئيس العلوي = 5 ملليمتر


قراءة التقسيم الرئيسي السفلي = جزء واحد فقط = 0.5 ملليمتر

$$\text{قراءة مخروط أسطوانة القياس} = 28 \text{ جزء} = \frac{1}{2} \times \frac{28}{50} = 0.28 \text{ ملليمتر}$$

$$\therefore \text{قراءة الميكرومتر} = 5 + 0.5 + 0.28 = 5.78 \text{ ملليمتر}$$

مثال ٢ :

شكل ٤ - ٣٩ يوضح قراءة لميكرومتر خارجي صفر - ٢٥ ملليمتر ، دقة ٠.٠١ ملليمتر . أوجد قيمة قراءة الميكرومتر ؟

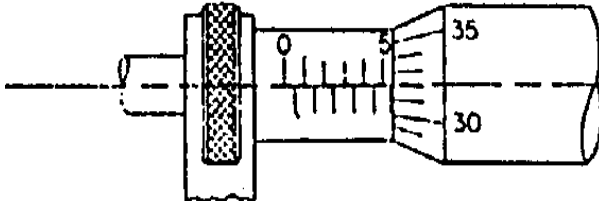

شكل ٤ - ٣٩

قراءة الميكرومتر = ٥.٨٢ ملليمتر

قراءة الميكرومتر كالآتي :-

قراءة التقسيم الرئيسي العلوي = 5 ملليمتر


قراءة التقسيم الرئيسي السفلي = جزء واحد = 0.5 ملليمتر

قراءة مخروط أسطوانة القياس = 32 جزء = $\frac{1}{2} \times \frac{32}{50} = 0.32$ ملليمتر

∴ قراءة الميكرومتر = 5.82 = 0.32 + 0.5 + 5 ملليمتر

مثال ٢ :

شكل ٤ - ٤٠ يوضح قراءة لميكرومتر خارجي صفر - ٢٥ ملليمتر ، دقة ٠.٠١ ملليمتر . أوجد قيمة قراءة الميكرومتر ؟

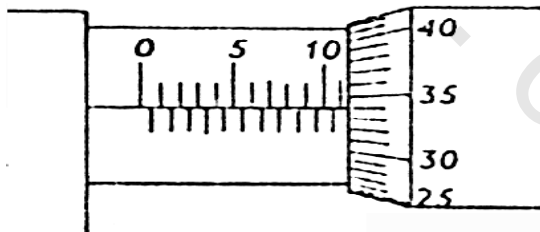

شكل ٤ - ٤٠

قراءة الميكرومتر = ١١.٣٤ ملليمتر

قراءة الميكرومتر كالآتي :-

قراءة التقسيم الرئيسي العلوي = 11 ملليمتر


قراءة مخروط أسطوانة القياس = 34 جزء = $\frac{34}{50} \times \frac{1}{50} = 0.34$ ملليمتر

∴ قراءة الميكرومتر = 11 + 0.34 = 11.34 ملليمتر

النظام الثاني لتدريج الميكرومتر:

خطوة قلاووظ عمود قياسه واحد ملليمتر، ويعرف هذا النظام من الميكرومترات من مخروط أسطوانة القياس المقسم إلى ١٠٠ قسم ، بالإضافة إلى خط التقسيم الرئيسي الطولي بأسطوانة القياس الداخلية المقسم من أعلى فقط بالملليمترات . علما بأن هذا النوع من الميكرومترات قليل الانتشار.

رأس الميكرومتر الذي خطوة عمود قياسه واحد ملليمتر والموضح بشكل ٤ - ١ - ٤ مواصفات كالآتي:-

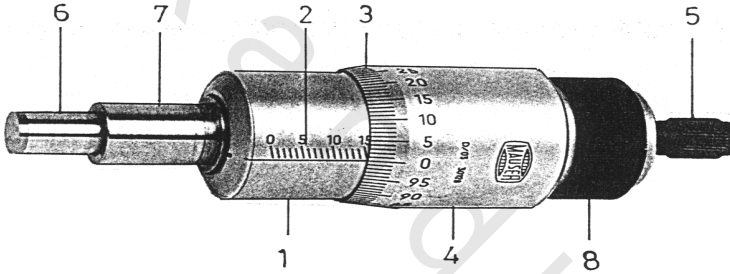

شكل ٤ - ١

رأس ميكرومتر خطوة قلاووظ عمود قياسه واحد ملليمتر

- ١- أسطوانة القياس الداخلية.
- ٢- التقسيم الرئيسي على الخط الطولي بالملليمترات فقط.
- ٣- مخروط أسطوانة القياس مقسم إلى ١٠٠ قسم.
- ٤- أسطوانة القياس الخارجية.
- ٥- مسمار تحسس بمغطى بمادة عازلة للحرارة كالبكليت.
- ٦- عمود القياس.
- ٧- جزء أسطواني يثبت بإطار الميكرومتر.
- ٨- جلبة بمادة عازلة للحرارة كالبكليت.

عندما يكون مخروط أسطوانة القياس مقسم إلى ١٠٠ قسم، تكون خطوة قلاووظ عمود قياسه واحد ملليمتر، وهى من الطبيعي نفس خطوة القلاووظ الداخلي لأسطوانة القياس. وهذا يعنى أنه إذا أديرنا أسطوانة القياس دورة كاملة.. يتحرك عمود القياس إلى الأمام أو إلى الخلف حسب اتجاه الدوران مسافة قدرها واحد ملليمتر.

إذا أديرنا أسطوانة القياس ليبعد خط الصفر بمقدار جزء واحد فقط ، يكون قيمة هذا الجزء = جزء واحد من مجموع أجزاء مخروط أسطوانة القياس $\times$ خطوة عمود القياس.


$$0.01 = 1 \times \frac{1}{100} = \text{وهي دقة قياس الميكرومتر}$$

وهى دقة قياس الميكرومتر.

قراءات مختلفة للنظام الثاني الميكرومتر الخارجي :

مثال ١ :

شكل ٤ - ٤١ يوضح قراءة ميكرومتر خارجي صفر : ٢٥ ملليمتر دقة ٠.٠١ ملليمتر . أوجد قيمة قراءة الميكرومتر ؟

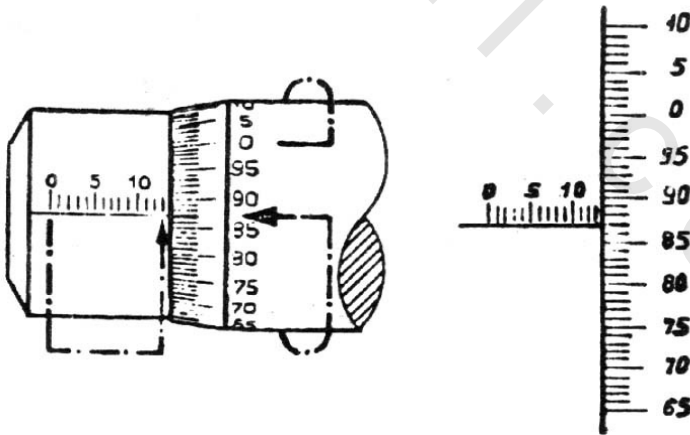

شكل ٤ - ٤١

قراءة الميكرومتر = ١٣.٨٧ ملليمتر

الحل :

خط التقسيم الرئيسي الطولي بأسطوانة القياس يشير إلى الملليمترات ، ويلاحظ عدم وجود تقسيم سفلى، بالإضافة إلى مخروط أسطوانة القياس مقسم إلى ١٠٠ قسم . هذا يعنى أن خطوة قلاووظ عمود القياس ١ ملليمتر .
قراءة الميكرومتر كالآتي:-

السهم الموضح على خط التقسيم الرئيسي بأسطوانة القياس الداخلية يشير إلى الملليمترات الصحيحة وهى = ١٣ ملليمتر .
السهم الدائري الموضح على مخروط أسطوانة القياس ، يشير إلى أجزاء الملليمتر وهى ٨٧ جزء أى = ٠.٨٧ ملليمتر .
∴ قراءة الميكرومتر = ١٣ + ٠.٨٧ = ١٣.٨٧ ملليمتر

مثال ٢ :

إذا أديرنا أسطوانة القياس بميكرومتر بمقدار 27 جزء . علماً بأن خطوة قلاووظ عمود قياسه 1 ملليمتر . أوجد قيمة قراءة الميكرومتر؟.

الحل :

قراءة الميكرومتر كالآتي :-

قيمة قراءة الميكرومتر = قيمة الأجزاء المدارة من مجموع أجزاء مخروط أسطوانة القياس × خطوة قلاووظ عمود القياس
$$= 1 \times \frac{27}{100} = 0.27 \text{ ملليمتر}$$

مثال ٣ :

إذا أديرنا أسطوانة القياس بميكرومتر بمقدار 8 دورات كاملة وأضيف عليها 32 جزء . علماً بأن خطوة قلاووظ عمود القياس 1 ملليمتر . أوجد قيمة قراءة الميكرومتر؟

الحل :

قراءة الميكرومتر كالآتي :-

قيمة الدورة الكاملة لأسطوانة القياس بميكرومتر خطوة عمود قياسه 1 ملليمتر .

$$\therefore \text{قراءة الميكرومتر} = 8 + \frac{32}{100} = 8.32 \text{ ملليمتر} .$$

الميكرومترات الخاصة .. Special Micrometers

تعتبر الميكرومترات من أكثر أدوات القياس انتشاراً في الورش والمصانع ، وذلك لسهولة استخدامها ووضوح قراءة تدريجها .

لذلك فقد صممت دور الصناعة أنواع وأشكال مختلفة من الميكرومترات ذات نماذج خاصة، لاستخدامها في قياس المشغولات المصنعة والتي يصعب قياسها بالميكرومترات التقليدية . أنواع الميكرومترات الخاصة هي كما يلي:-

- ١- ميكرومتر القياس الداخلي بأشكاله المختلفة.
 - ٢- ميكرومتر قياس الأعماق بأشكاله المختلفة.
 - ٣- ميكرومتر قياس التروس.
 - ٤- ميكرومتر قياس أسنان اللولب.
 - ٥- ميكرومتر قياس الأسلاك.
 - ٦- ميكرومتر قياس المواسير.
 - ٧- ميكرومتر قياس عدد القطع ذات الثلاثة والخمسة والتسعة حواف.
 - ٨- ميكرومتر قياس أبعاد المجارى الخارجية والداخلية.
 - ٩- ميكرومتر قياس مجارى الخوابير.
- فيما يلي عرض لأكثر أنواع الميكرومترات الخاصة انتشاراً :-

الميكرومترات الداخلية Inside Micrometers

تتشابه الميكرومترات الداخلية بصفة عامة مع الميكرومترات الخارجية من حيث

خطوة عمود القياس والتقسيم الرئيسي بأسطوانة القياس ، وتختلف الميكرومترات الداخلية عن الخارجية من حيث وجود فكين (نقطتين ارتكاز) أو ثلاثة فكوك (ثلاثة نقط ارتكاز) بدلا من الإطار الذي على شكل قوس أو على شكل حرف U ، بالإضافة إلى القراءة العكسية بخط التقسيم الرئيسي بالميكرومترات الداخلية ، حيث صمم التدرج الرئيسي بأسطوانة القياس الداخلية بشكل عكسي عن ما هو متبع بالميكرومترات الخارجية.

توجد أشكال مختلفة للميكرومترات الداخلية ، لإمكان قياس الأبعاد والأقطار الداخلية لكافة المشغولات والأجزاء الدقيقة لتفي بالمتطلبات الصناعية المختلفة.


فيما يلي عرض لجميع أشكال الميكرومترات الداخلية.

الميكرومتر الداخلي ذو الفكين دقة ٠,٠١ ملليمتر:

يستخدم الميكرومتر الداخلي ذو الفكين دقة ٠,٠٠١ ملليمتر في قياس الأبعاد والأقطار الداخلية للمشغولات والأجزاء الدقيقة.

صمم السطح الخارجي لمقدمة كل من فكي القياس على شكل قوس ، ليكون تلامس كل منهما مع السطح الداخلي للجزء المراد قياسه على شكل نقطة.

يتكون الميكرومتر الداخلي ذو الفكين دقة ٠,٠٠١ ملليمتر الموضح بالرسم التخطيطي بشكل ٤ - ٤٢ من الأجزاء الآتية:-

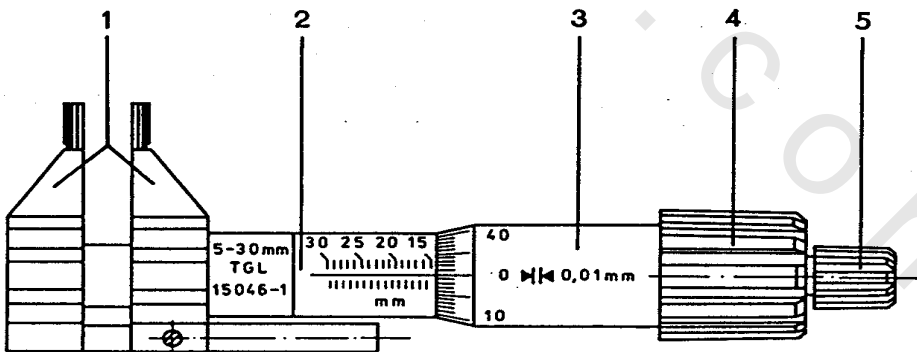


شكل ٤ - ٤٢

الميكرومتر الداخلي ذو الفكين دقة ٠.٠١ ملليمتر

- ١- فكي القياس .. (الفك الثابت والفك المتحرك).
- ٢- أسطوانة القياس الداخلية التي تحمل التقسيم الرئيسي بشكل عكسي.
- ٣- أسطوانة القياس الخارجية.
- ٤- غلاف أسطواني من الباكليت ، لعدم تسرب حرارة اليد للميكرومتر.
- ٥- مسمار تحسس.

الميكرومتر الداخلي المجهز بقطع امتداد:

يتشابه الميكرومتر الداخلي المجهز بقطع امتداد مع الميكرومتر الخارجي في التقسيم الرئيسي بأسطوانة القياس الداخلية ، وتدرج مخروط أسطوانة القياس الخارجية . يستخدم الميكرومتر الداخلي المجهز بقطع امتداد في قياس الأبعاد والأقطار الداخلية الكبيرة ، كما يستخدم بعد ربط وتثبيت ذراع التطويل في قياسات الأقطار الداخلية العميقة كما هو موضح بشكل ٤ - ٤٣ .

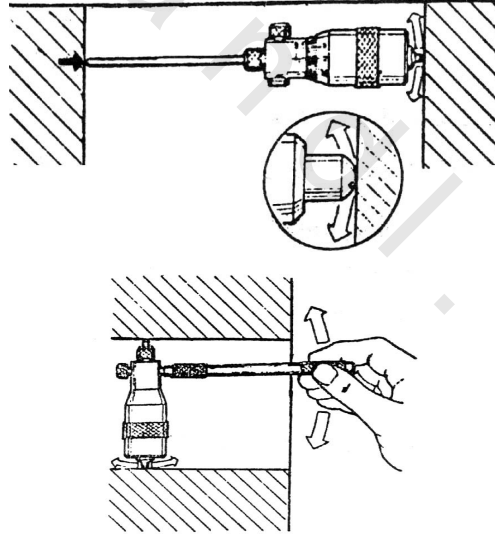

شكل ٤ - ٤٣

الميكرومتر الداخلي المجهز بقطع امتداد وذراع تطويل

ملاحظة :


يجب تلامس فكي الميكرومتر للسطح الداخلي للمشغولة بشكل عمودي مع حركة الميكرومتر بحركة متأرجحة ، للتأكد من التلامس الجيد وصحة القياس.

الميكرومتر الداخلي ذو الثلاث نقط ارتكاز:

يعتبر الميكرومتر الداخلي ذو الثلاث نقط ارتكاز من أفضل أنواع الميكرومترات الداخلية في قياس أقطار المشغولات الداخلية الهامة ، وذلك لوجود ثلاثة أذرع يتلامسون مع سطح القطر الداخلي للمشغولة ، على هيئة نقط ارتكاز أثناء عملية القياس ، ليعطى قياسات ذات دقة عالية.

يتكون الميكرومتر الداخلي ذو الثلاث نقط ارتكاز الموضح بشكل ٤ - ٤٤ من

الأجزاء الآتية:-

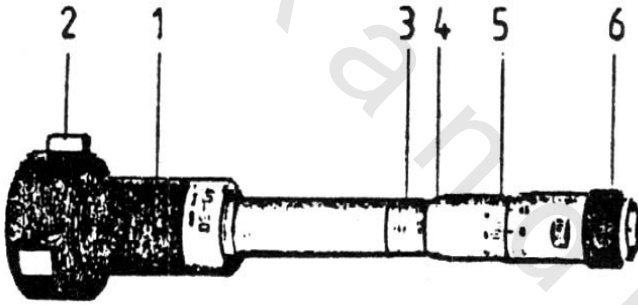

شكل ٤ - ٤٤

الميكرومتر الداخلي ذو الثلاث نقط ارتكاز

١- الهيكل.

٢- نقط الارتكاز.

٣- أسطوانة القياس الداخلية.

٤- أسطوانة القياس الخارجية.

٥- الورنية.

٦- عجلة تفويت .. (عجلة التحسس).

يستخدم الميكرومتر الداخلي ذو الثلاث نقط ارتكاز في قياس الأقطار الداخلية ،


ومجارى الأقطار الداخلية ، ذود الميكرومتر بورنية تحمل تقسيم دقته ٠.١ ملليمتر ، ليصل دقة قياسه إلى ٠.٠٠١ ملليمتر.

ميكرومتر قياس الأعماق:

تستخدم قدمة الأعماق في قياس أعماق الثقوب والارتفاعات ، علما بأن دقة قياسها ٠.٠٥ أو ٠.٠٢ ملليمتر ، كما يستخدم ميكرومتر الأعماق في قياس أعماق الثقوب والارتفاعات للمشغولات الدقيقة الهامة ، يصل دقة قياسه إلى ٠.٠١ ملليمتر.

يتشابه ميكرومتر الأعماق مع الميكرومتر الخارجي من حيث خطوة قلاووظ عمود القياس ، والتقسيم الرئيسي بأسطوانة القياس الداخلية ، وتدرج مخروط أسطوانة القياس الخارجية ، ولكنه يختلف في القراءة العكسية للتقسيم الرئيسي ، حيث صمم التدرج الرئيسي بأسطوانة القياس بشكل عكسي عن ما هو متبع بالميكرومترات الخارجية.

يتكون ميكرومتر قياس الأعماق الموضح بشكل ٤ - ٤٥ من الأجزاء الآتية:-

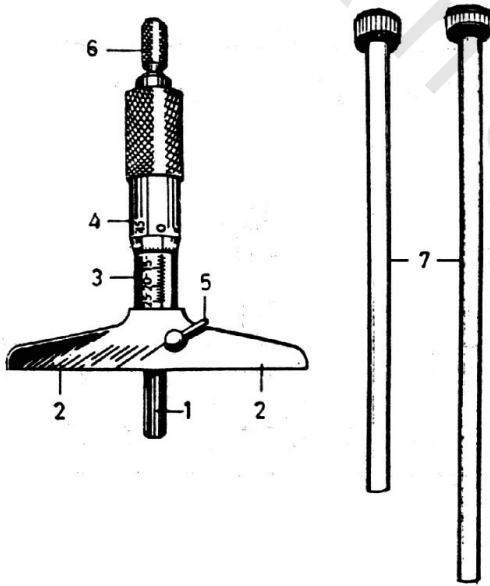

شكل ٤ - ٤٥
ميكرومتر قياس الأعماق

١. عمود القياس.

٢. ذراع الارتكاز.

٣. التقسيم الرئيسي.

٤. أسطوانة القياس الخارجية.

٥. فرملة.

٦. مسمار تحسس.

٧. قطع امتداد.


مجال قياس ميكرومتر قياس الأعماق هو ٢٥ ملليمتر . زود الميكرومتر بقطع امتداد لزيادة مجال قياسه ولإمكان استخدامه في قياس الأبعاد الكبيرة ، حيث يصل نطاق قياسه إلى ٣٠٠ ملليمتر.

ميكرومتر قياس اللوالب :

اللوالب الخارجية والداخلية المصنعة المراد تزاجها بالأجزاء الدقيقة ، غالباً يتم قياسها ومراجعتها باستخدام الميكرومترات الخارجية والداخلية.

الميكرومترات الخارجية والداخلية لقياس اللوالب الموضحة بشكل ٤ - ٤٦ عبارة عن ميكرومترات خارجية وداخلية عادية ، صممت على أن يثبت بكل من عمود القياس وقاعدة الارتكاز لقم قابلة للتغيير ، وذلك لقياس أسنان اللوالب بخطواتها المختلفة.

شكل ٤ - ٤٦

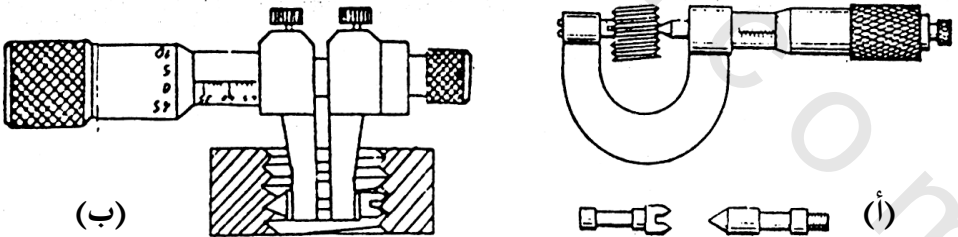

ميكرومترات قياس اللوالب

(أ) ميكرومتر قياس أسنان اللوالب الخارجية.

(ب) ميكرومتر قياس أسنان اللوالب الداخلية.

الغرض من استخدام الميكرومتر الخارجي والميكرومتر الداخلي لقياس اللوالب ، هو الحصول على دقة لقياس القطر الأسمى (القطر الأكبر) والقطر الأصغر والقطر المتوسط (القطر الفعال).

أدوات وأجهزة القياس ذات الدقة العالية

لإمكان تصنيع منتجات ذات دقة عالية ، فانه يجب استخدام أدوات وأجهزة قياس مناسبة مثل القدمات والميكرومترات وغيرها ، ونظراً إلى الحاجة المتزايدة إلى صناعة الآلات والمعدات والماكينات ، والدقة الواجب توافرها في هذه المنتجات لتحقيق صفة التبادلية ، وخاصة بعد التقدم الكبير الذي شمل معظم أنحاء العالم ، كان لابد من استخدام أدوات وأجهزة قياس أدق لفحص هذه المنتجات .. إلا أن القدمات والميكرومترات لا يمكن استخدامها في عمليات الفحص والمعايرة وخاصة المشغولات والأجزاء الدقيقة ذات الإنتاج الكمي.

لذلك فقد صممت دور الصناعة أدوات فحص ذات أبعاد ثابتة لاستخدامها في فحص دقة المنتجات المصنعة ، وأجهزة مقارنة لاستعمالها في مقارنة قياس المشغولات المصنعة مع مجموعة قوالب قياس ، كما صممت مبيّنات القياس ذات المؤشر لفحص المشغولات والتعرف على مقدار الخطأ في انحراف القياس بالزائد أو بالناقص. فيما يلي عرض لأكثر أنواع أدوات وأجهزة الفحص والمقارنة انتشاراً مثل محددات القياس - قوالب القياس - مبيّنات القياس.

محددات القياس .. Limit Gauges

لجأت دور الصناعة بعد الحرب العالمية الثانية إلى إنتاج محددات قياس ، وهي أدوات لا تحمل تدرجات لقياس الأبعاد ، بل تستعمل مباشرة دون إجراء أى قياسات أو حسابات ، وذلك للحكم على صلاحية المنتجات أو عدم صلاحيتها ، وللتأكد من مطابقة المنتجات للمواصفات القياسية الفنية.

محددات القياس هي أدوات مراجعة وفحص ذات دقة عالية ، وهي عبارة عن فكين يحملان مقاسين بقيمتين محددين (في حالة القياس الخارجي) ، أو على جانبي مقبض (في حالة القياس الداخلي) . يمثل أحد القياسيين الحد الأعلى للبعد المطلوب التحقيق منه ، كما يمثل القياس الآخر الحد الأدنى لنفس البعد ، ويكون الفرق بين هذين المقاسين هو مقدار التجاوز أو الانحراف للقياس النموذجي المسموح به.

ويعتبر الجزء المراد فحصه مقبولا إذا مر بأحد قياسي المحدد ولم يمر بالقياس الآخر ، ومرفوضا إذا مر بالقياسيين معا .. (حسب نوع القياس .. أى في حالة القياس الداخلي أو خارجي) . من هنا جاءت تسمية هذه المحددات الدخول والا دخول .. (Go & Not Go Gauges) .

تستخدم محددات القياس بصفة عامة في فحص دقة قياس المشغولات ذات التفاوتات الضيقة ، وخاصة المشغولات ذات الإنتاج الكمي التي تنتج لغرض التبادلية ، وذلك أثناء مراحل التشغيل أو بعد إتمام الإنتاج.

تعرف قيمة التفاوتات بالميكرون .. (الميكرون أو الميكرومتر = ٠.٠٠١ ملليمتر).

أنواع محددات القياس :

توجد محددات القياس بنماذج مختلفة ، ويمكن تقسيمها بالنسبة إلى استخداماتها الأساسية إلى الآتي:-

١. محدّدات قياس الثقوب.
٢. محدّدات قياس الأعمدة.
- ٣.

محددات قياس اللوالب الداخلية.

-٤

.٤

محددات قياس اللوالب الخارجية.


-٥

.٥

محددات قياس اللوالب الخارجية القابلة للضبط.

محدد قياس الثقوب Plug Gauge :

يوجد محدد قياس الثقوب الموضح بشكل ٤ - ٤٧ بقيمة محددة لمقاساته ودقة قياسه وتفاوت أبعاده . تستعمل محددات قياس الثقوب في مراجعة وفحص الأقطار الداخلية للمشغولات الدقيقة.




شكل ٤ - ٤٧

محدد قياس سدادي ذو جانبيين

تستعمل محددات القياس السدادية ذات الجانبين ثنائية الطرف في مراجعة وفحص قياس الأقطار الداخلية . يعرف الجانب السماحي الدخول (Go) بأنه أطول من الجانب الآخر اللا سماحي أو اللا دخول (Not Go).

شكل ٤ - ٤٨ يوضح محدد قياس سدادي ذو جانبيين ثنائي الطرف أثناء فحص ثقب بالطريقة الصحيحة.

ينضغط الهواء أمام محددات القياس السدادية أثناء عملية فحص قياس الثقوب الغير نافذة ، مما يؤثر على دقة مراجعة القياسات ، لذلك فقد أنتجت دور الصناعة هذه المحددات بثقب صغير بكل منها لطرد الهواء أثناء عمليات فحص قياس الثقوب..

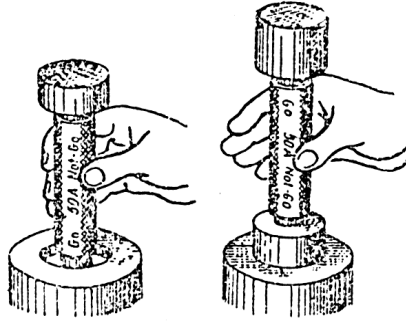

شكل 4 - ٤٨


محدد قياس سدادي ذو جانبيين ثنائي الطرف أثناء فحص ثقب بالطريقة الصحيحة

محددات قياس الأعمدة Snap Gauges :

تستعمل محدّدات قياس الأعمدة في مراجعة وفحص أقطار المشغولات الخارجية الدقيقة ، تتنوع هذه المحدّدات من حيث التصميم إلى أشكال مختلفة .. وفيما يلي أكثر أشكال محدّدات قياس الأعمدة انتشاراً.

محدد قياس فكي مزدوج :

عبارة عن فكين بطرفين مقوسين يحملان جانبين ثابتين للقياس كما هو موضح بشكل ٤ - ٤٩ . الفك اليساري وعادة محفور عليه قيمة التفاوت بالزائد وهو الجانب السماحي الذي تمر به المشغولات المقبولة (دخول Go) ، والفك الآخر محفور عليه قيمة التفاوت بالناقص وهو جانب القياس المرفوض (لا دخول Not Go) ، ويعرف بوجود منحنى دائري باللون الأحمر.

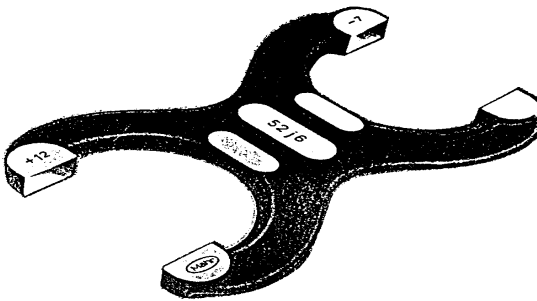


شكل ٤ - ٤٩

محدد قياس فكي مزدوج

الأعمدة الدقيقة المصنعة بتوافق خلوص والمستعملة كأجزاء بآلات التشغيل أو

بالمكينات المختلفة ، لا يمكن أن تكون صالحة للاستعمال إلا إذا كان قياسها الفعلي واقعاً بين الحدين (الحد الأعلى أو القياس الأكبر والحد الأدنى أو القياس الأصغر).

للتحقيق من هذين القياسيين (الأكبر والأصغر) تستخدم محددات القياس الفكّية المزدوجة الموضحة بشكل ٤ - ٥٠ ، بحيث تمر الأعمدة المقبولة بالجانب السماحي (دخول Go) ، ولا تمر بالجانب اللا سماحي (لا دخول Not Go) . علماً بأن الأعمدة التي تمر بالجانب اللا سماحي (لا دخول Not Go) تعتبر أعمدة تالفة .. أى لا يسمح باستخدامها.

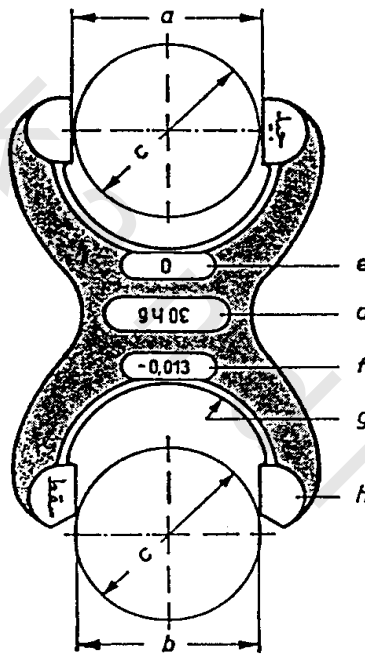

شكل ٤ - ٥٠

استخدام محددات القياس الفكّية المزدوجة للتحقيق من

قياس المشغولات بين الحدين الأكبر والأصغر

حيث a ... القياس الأكبر أو الجانب المقبول دخول Go.

b ... القياس الأصغر أو الجانب المرفوض لا دخول Not Go.

c ... البعد الفعلي للعمود .. (أصغر من القطر الأكبر وأكبر من القطر الأصغر).

d ... مقاس التوافق.


e ... مقدار التفاوت الزائد عن البعد الأسمى.

f ... مقدار التفاوت الناقص عن البعد الأسمى.

g ... شريط ملون باللون الأحمر .. يعنى جانب الرفض.

h ... فكوك قياس مشطوفة.

لدقة قياس المحددات المختلفة ولاارتفاع ثمنها ، لذلك يراعى عدم استخدام العنف أثناء مراجعة وفحص قياس المشغولات ، بل يجب استخدامها بالطرق الصحيحة الموضحة بشكل ٤ - ٥١ ، بوضع محدد القياس على القطر الخارجي للعمود المراد فحص قياسه من جهة الدخول (Go) بحيث ينزلق على المشغولة تحت تأثير وزنه الذاتي ، ولا يسمح لجهة اللا دخول (Not Go) سوى بالتعلق بسطح قطعة التشغيل فقط.

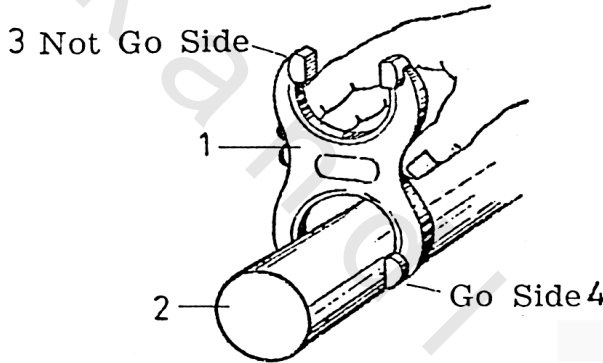

شكل ٤ - ٥١

استخدام محدد القياس الفكي المزدوج بالطريقة الصحيحة

١ - محدد قياس فكي مزدوج.

٢ - العمود المراد مراجعة واختبار دقة قياسه.

٣ - جانب الدخول Go.

٤ - جانب اللا دخول Not Go.

قوالب القياس .. Gauge Blocks

قوالب القياس عبارة عن مجسمات قياس (محددات قياس) ، وهى تمثل أدق وسيلة قياس واختبار في الورشة ، ويمكن استخدام قوالب القياس العيارية سواء للقياس المباشر ، أو لمقارنة القياسات من أجل مراقبة جودة الإنتاج أو لضبط أجهزة القياس. تنقسم قوالب القياس إلى نوعين أساسيين هما:-


٦. قوالب القياس المتوازية.
١. قوالب قياس الزوايا.
٧. قوالب قياس الزوايا.
٢. قوالب قياس الزوايا.

أولاً: قوالب القياس المتوازية

عبارة عن كتل بشكل متوازي مستطيلات ذات أسطح قياس متوازية ، وهى بالغة الدقة في التصنيع ، وتعتبر من أهم أنواع قوالب القياس وهى من الدعامات الأساسية لعمليات القياس. اخترعها العالم السويدي جوهانسن (Johansson) عام ١٨٩١ ميلادية ، وبدأ أول إنتاج تجارى لها على نطاق محدد عام ١٩١١ ميلادية. تسمى بالوسط الفني بقوالب جوهانسن نسبة إلى مخترعها ، كما تسمى بمحددات القياس المنزلقة (Slip Gauge) نسبة إلى سهولة انزلاقها.

تتميز قوالب القياس المتوازية بإمكان تجميع أى عدد من قوالب القياس العيارية لتكوين قياس معين ، وفى هذه الحالة يتم إزاحة القوالب في مقابلة بعضها البعض ، مع تسليط الضغط الخفيف كي تنماسك القوالب ببعضها البعض بقوة الالتصاق الموجود على أسطحها.

تتداول قوالب القياس المتوازية بالأسواق التجارية على هيئة مجموعات بصناديق خشبية كما هو موضح بشكل ٤ - ٥٢ ، وتختلف هذه المجموعات عن بعضها البعض باختلاف أطوال القوالب وعددها.

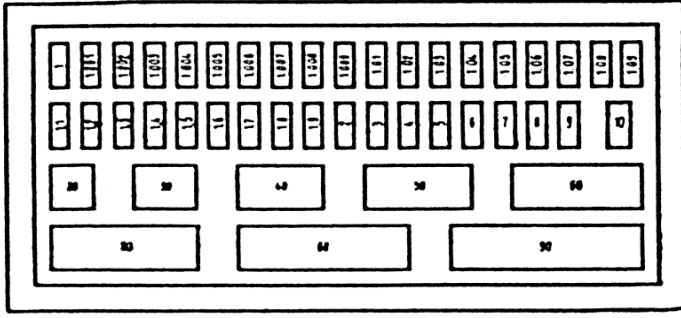

شكل ٤ - ٥٢

مجموعة من قوالب القياس المتوازية مكونة من ٤٥ قالب


تصنع قوالب القياس من الصلب السبائكي المعامل حرارياً والخالي من الإجهادات الداخلية ، وهى قوالب صغيرة الحجم على شكل متوازي مستطيلات ، وعادة يكون أبعاد مقطوعها كما هو موضح بشكل ٤ - ٥٣ بالقياسات التالية:-

(أ) أبعاد القوالب التي تزيد قياساتها عن ١٠ مم هى 9×35 ملليمتر .

(ب) أبعاد القوالب التي قياساتها ما بين ٥ - ١٠ مم هى 9×30 ملليمتر .

(ج) أبعاد القوالب التي قياساتها أقل من ٥ مم هى 9×20 ملليمتر

يجهز السطحان المتوازيان تجهيزاً عال الدقة بحيث يصل إلى درجة فائقة من النعومة والاستواء واللمعان ، ويعتبر سطح كل منهما مسطحاً ضوئياً Optical Flat Surface ، والمسافة بين سطحي القياس المتوازيين تمثل طول القالب ، وهى مسجلة على سطح القالب بالحفر ، وتعتبر هى البعد الأسمى وكمراجع للقياس.

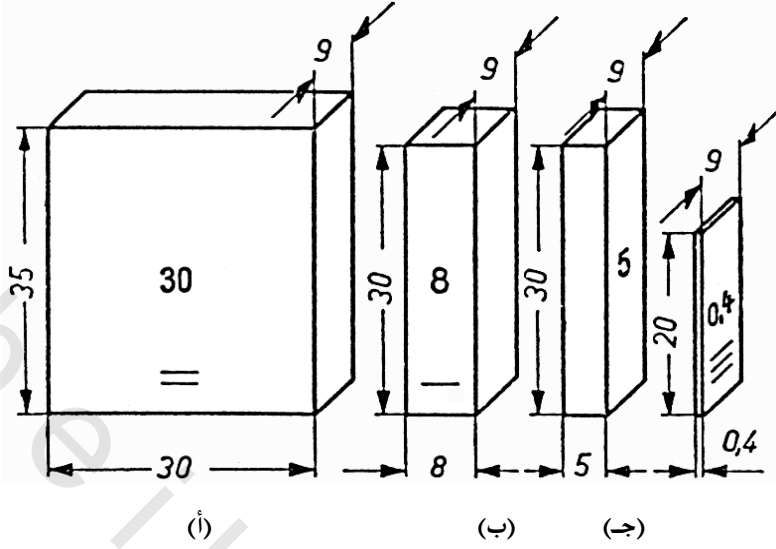

شكل ٤ - ٥٣

أبعاد قوالب القياس

(أ) قوالب قياس أبعادها 9×35 مم ، تستخدم في قياس الأبعاد الأكبر من ١٠ مم.

(ب) قوالب قياس أبعادها 9×30 مم ، تستخدم في قياس الأبعاد ما بين ٥ - ١٠ مم.

(ج) قوالب قياس أبعادها 0.4×20 مم ، تستخدم في القياس الأقل من ٥ مم.

فئات قوالب القياس :

تعتبر قوالب القياس المنزقة من أهم أنواع أدوات الضبط والمقارنة ، وهي الأساس الذي يعاير ويضبط عليها جميع أدوات وأجهزة القياس.

تصنع قوالب القياس بأربع درجات (رتب) متفاوتة في الدقة .. فيما يلي عرض

فئات (رتب) متفاوتة لدرجات دقتها:-

-١

.٨

القوالب الإمامية..... يرمز لها بالرمز 00

-٢

.٩

قوالب المراجعة..... يرمز لها بالرمز 0

قوالب التفتيش..... يرمز لها بالرمز 1

قوالب التفتيش..... يرمز لها بالرمز 2

تصنع القوالب الأمامية التي يرمز لها بالرمز (00) بأقل تفاوتات ممكنة عملياً ، وتوجد في معامل الأبحاث والمعايرة فقط في حجرات مكيفة ، وتستخدم هذه القوالب المصنعة بهذه الدرجة من الجودة بمثابة مراجع فقط .. أى مصادر قياس أساسية ، وذلك لمراجعة الرتب أو الفئة التي تليها ، ومراجعة محددات القياس الفائقة الدقة.

وتوجد قوالب المراجعة التي يرمز لها بالرمز (0) في معامل القياس بحجرات مكيفة ، وتستخدم في مراجعة الفئة التي تليها ، مثل مراجعة محددات القياس العادية وضبط أجهزة القياس وتحديد الأبعاد الدقيقة في صناعة القوالب (الضبعات).

وتوجد قوالب التفتيش التي يرمز لها بالرمز (1) في حجرات التفتيش المكيفة والموجودة بالمصانع المختلفة ، وتستخدم في مراجعة الفئة التي تليها ، مثل مراجعة وضبط محددات القياس الأقل دقة ولضبط العدد والقوالب (الضبعات) وما يشابه ذلك.

كما توجد قوالب التشغيل التي يرمز لها بالرمز (2) في ورش الإنتاج والتشغيل ، وتستخدم في ضبط ماكينات التشغيل وفي عمليات التخطيط والشنكرة وقياس أبعاد الأجزاء المصنعة التي تحتاج إلى عناية ودقة عالية.

لصق قوالب القياس :

عند انزلاق جزء ذو سطح نظيف مستوى بدرجة استواء عالية مع جزء آخر ذو سطح مماثل وتحت ضغط ، فإن هذين الجزأين يلتصقا ببعضها البعض ، ويرجع ذلك إلى تجاذب ذرات كل من السطحين الأملسين وإلى الضغط الجوى.

ولدرجة دقة استواء ونعومة قوالب القياس العالية فإن أسطح قياسها تلتصق مع

بعضها البعض بذلك والضغط ، لتصل درجة تحملها إلى قوة شد تعادل ١٢٥ كجم.


ثانياً: قوالب قياس الزوايا

تصنع قوالب قياس الزوايا بنفس مواصفات قوالب القياس المستطيلة ، وتوجد على هيئة مجموعة بصندوق خشبي كما هو موضح بشكل ٤ - ٥٤ .

تم تجهيز سطحي القياس المنحرفين تجهيزاً عال الدقة ، بحيث يصل إلى درجة فائقة في النعومة واللمعان.

مسجل على سطح كل قالب بالحفر علامة (+ ، -) أو علامة (+) فقط ، وقيمة الزاوية بالدرجة أو بالدقيقة أو بالثانية.

القالب المسجل على إحدى جانبيه علامة (+) هذا يعني أن القالب يستخدم في عمليات الجمع فقط ، والقالب المسجل على كلا جانبيه علامة (+ ، -) ، هذا يعني أن القالب يستخدم في عمليات الجمع والطرح.

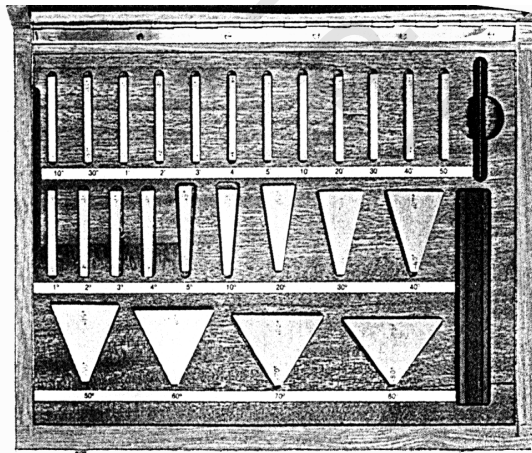

شكل ٤ - ٥٤

مجموعة قوالب قياس الزوايا

تمثل هذه القوالب زوايا مختلفة يمكن إضافة بعضها على بعض بالدلك والضغط ، كما هو الحال في القوالب المستطيلة السابق ذكرها ، وذلك لتكوين القياس المتقن السريع للزاوية المراد معايرتها حتى ١٠ ثانية . يصل دقة قوالب قياس الزوايا إلى ± 2 ثانية .. هذا يعني إنها ذات دقة فائقة.

مبينات القياس (أجهزة القياس ذات المؤشر)

Indicators Gauge

مبينات القياس - أجهزة القياس البيانية - ساعات القياس - مبينات أو محددات القياس ذات القرص المدرج .. كلها مسميات مترادفة ومتداولة بالوسط الفني.

تضبط المبينات المختلفة دون استثناء على قياسات المشغولات الدقيقة المراد فحص انحراف أبعادها ، وذلك باستخدام مجموعة قوالب قياس تعادل البعد المطلوب مراجعته، أو بالاستعانة بمشغولات نموذجية أو بوسائل أخرى مماثلة.

تعتبر مبينات القياس من أفضل أجهزة القياس البيانية ، وذلك لتكبيرها لقيمة القياسات ، التي تساعد العين على قراءتها بسهولة ويسر .

أنواع مبينات القياس :


يختلف مقدار التفاوتات في أبعاد الأجزاء المصنعة ، باختلاف دقة وأهمية واستخدام كل جزء ، ومدى تعامله مع الأجزاء الأخرى ، كما تختلف دقة مبينات القياس .

فيما يلي عرض لمبين قياس ذو حركة ميكانيكية ، مع رسم توضيحي لترتيبه انتقال الحركة الميكانيكية.

مبين القياس ذو القرص المدرج :

يعتبر مبين القياس ذو القرص المدرج من أكثر أنواع أجهزة القياس البيانية انتشاراً ، حيث يمكن بيان قيمة القياس أو مقدار الانحراف في أبعاد المشغولات مكبرة بنسبة ١ : ١٠٠ (للمبينات التي دقة قياسها ٠.٠١ ملليمتر) كما هو موضح بشكل ٤ - ٥٥ ،

وينسبة ١ : ١٠٠٠ (للمبينات التي دقة قياسها ٠.٠٠١ ملليمتر) ، كما تصل نسبة التكبير إلى ١ : ٢٠٠٠ (للمبينات الفائقة الدقة التي تبلغ دقة قياسها ٠.٠٠٠٥ ملليمتر .. أى (٠.٥ ميكرون).

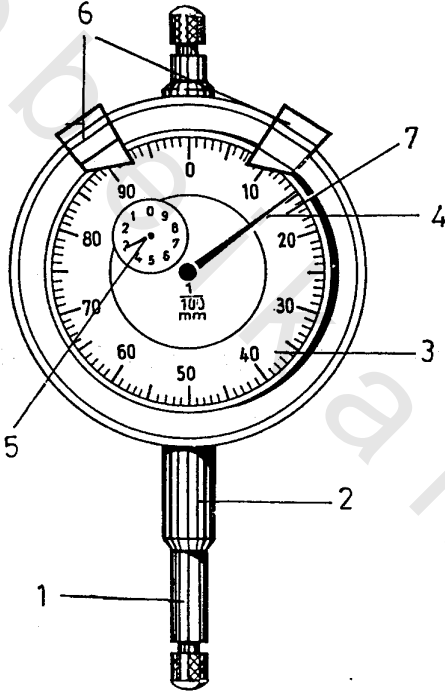


شكل ٤ - ٥٥
مبين القياس ذو القرص المدرج

١. عمود التحسس.
٢. اسطوانة التثبيت.
٣. قرص دائري مقسم إلى ١٠٠ قسم.
٤. المؤشر الكبير.
٥. المؤشر الصغير وتدرجات تشير إلى الملليمترات الكاملة.
٦. علامات ضبط مقدار التفاوتات المسموح بها.
٧. تدرجات تشير إلى ٠.٠١ ملليمتر.

يتكون مبين القياس ذو القرص المدرج بصفة عامة كما هو موضح بالرسم التخطيطي بشكل ٤ - ٥٦ من جريدة مسننة ومجموعة تروس لتكبير نقل الحركة ، ونابض لولبي (ياى) ، ومؤشران إحداهما كبير والآخر صغير . القرص المدرج لمبين القياس مقسم إلى ١٠٠ جزء (أجزاء متساوية) ، بحيث يعادل الجزء الواحد ٠.٠١ ملليمتر

، ويشير التدرج الدائري الصغير إلى المليمترات الكاملة ، أى إنه عند تحرك المؤشر الكبير دورة كاملة ، ينتج عنه تحرك المؤشر الصغير قسم واحد فقط .. أى ملليمتر واحد. يوجد بنهاية عمود التحسس جريدة مسننة ، الغرض منها هو دوران ترس صغير لنقل الحركة إلى مجموعة تروس ، الذي ينتج عنها تحرك المؤشر ليوضح مقدار الانحراف بدقة عالية.

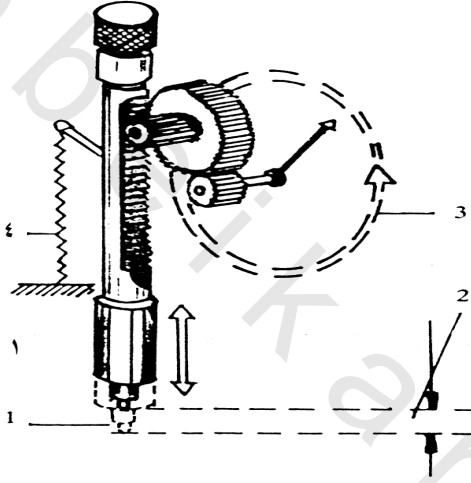

شكل ٤ - ٥٦

رسم تخطيطي يوضح الترتيب الميكانيكية لممين قياس بأبسط صورة

١. إصبع عمود التحسس.
٢. مسافة تحرك عمود التحسس.
٣. مسار المؤشر.
٤. نابض لولبي (ياى).

مميزات مبيّنات القياس:

تتميز مبيّنات القياس بصفة عامة بالصفات التالية :-

١. ١٢. صغيرة الحجم وخفيفة الوزن.
٢. ١٣. سهولة التداول والتخزين.
٣. ١٤. مريحة في ضبطها وقراءتها.
٤. ١٥.

يمكن من خلال القرص المدرج القابل للدوران ضبط مؤشر المبين على وضع الصفر في أى مكان بمحيط القرص.

١٦.

٥.

يتيح فحصاً سريعاً للقياس المراد اختباره ، ومن ثم فإنه يوضح قياس المشغولة الفعلي واقعاً بين حدي أعمدة القياس ، أى داخل نطاق التجاوزات المسموح بها أو خارج هذا النطاق.

١٧.

٦.

يمكن من خلال التجهيزات الخاصة بها استخدامها بأفضل صورة.

مصادر الخطأ في القياس :

لا يوجد قياس على الإطلاق بدون خطأ، ويتوقف قيمة الخطأ على دقة تصميم وأداء جهاز القياس المستعمل ، وأسلوب القياس المتبع ، ومهارة من يستخدمه.

ويجب ألا ترتفع قيمة أخطاء القياس عن الحدود المسموح بها في عملية القياس ، إلى جانب أن تكون ذات قيمة صغيرة بالمقارنة بحساسية القياس . وهناك أنواع أخرى لأخطاء القياس التي يمكن تحديد قيمة كل منها ، وبالتالي يمكن تصحيح القياسات المأخوذة بناء على ذلك لتحديد القيم الحقيقية للأبعاد.

وتتلخص مصادر الخطأ في القياس في الآتي:-

١- مصادر الخطأ بأداة القياس:

(أ) درجة الدقة التي تصنع بها عناصر أداة القياس.

(ب) الخطأ في مرابط القياس (وهو المعروف بخطأ علامة الصفر) ويشكل انحراف خط الصفر عن موضعه الصحيح في الوقوع بالخطأ في جميع القياسات التي تجرى باستعمال أدوات القياس بوجه عام ، ومن ثم فإنه يتعين على القائمين بعمليات القياس مداومة مراجعة أدوات وأجهزة القياس ، للتأكد من مطابقة خط الصفر بالوضع الصحيح له.

- (ج) الخطأ في مركزية محاور دوران أو ارتكاز عناصر أداة القياس.
- (د) الخلوص الزائد في أجزاء أداة القياس ، حيث يؤثر ذلك في مقدار البعد بين فكي أداة القياس بالنسبة لعلامات التدرج.
- (هـ) احتكاك بعض العناصر في أدوات وأجهزة القياس مع بعضها البعض ، وما ينشأ عن ذلك من تآكل وانحراف.
- مما سبق يتضح أهمية العناية بأدوات وأجهزة القياس ، وفحصها ومراجعتها دوريا لضبطها وتصحيحها على الوحدات الإمامية في حجرات التفتيش أو في مراكز القياسات والمعايرة.

٢- مصادر الخطأ بعملية القياس:

- (أ) عدم تمام انطباق فكي أداة القياس على البعد المقاس.
- (ب) الضغط الزائد على فكي أداة القياس.
- (ج) الخطأ في قراءة تدرج أداة القياس.
- (د) خطأ ارتفاع درجات الحرارة ، حيث أن درجة الحرارة القياسية التي يجب إجراء عمليات القياس عندها هي ٢٠ °م ، وإذا أجريت عملية قياس عند درجة حرارة مختلفة عن هذه الدرجة ، فإن نتيجة القياس تكون غير صحيحة ، حيث يتسبب ذلك في تمدد أو انكماش الأبعاد المقاسة . ويمكن تحديد الخطأ الناتج عن اختلاف درجات الحرارة من العلاقة التالية:-

$$x = l - l_0$$

$$l = m (20 - d)$$

$$l_0 = m [1 + (20 - d)]$$

حيث x ... قيمة الخطأ الناتج عن اختلاف درجات الحرارة.
 ل ... طول المشغولة الحقيقية عند درجة حرارة ٢٠ °م.

ل د ... طول المشغولة المقاسة عند درجة حرارة د.

د ... درجة حرارة المشغولة أثناء عملية القياس.

م ... معامل التمدد الطولي لمعدن المشغولة المقاسه.

ويعتبر خطأ ارتفاع درجة حرارة المشغولة من الأخطاء التي يمكن تصحيحها في عمليات القياس ، ومن ثم فإنه يمكن من خلال تحديد قيمة هذا الخطأ يمكن تحديد القيمة الحقيقية للبعد.

القيمة الحقيقية للبعد = القيمة المقاسة - الخطأ

(هـ) خطأ عدم المحاذاة .. قبل التعرف على أخطاء عدم المحاذاة ، فإنه يجب الرجوع


إلى أهم المبادئ الأساسية لعملية القياس ، وهو ضرورة انطباق فكي أداة القياس على الجزء المراد قياسه ، بحيث يكون في اتجاه القياس وموازيًا للبعد المراد قياسه . أما اتجاه القياس فهو محدد بنوع أداة القياس المستخدمة ، فمثلا اتجاه قياس الميكرومتر الخارجي يكون في اتجاه محور حركة عمود القياس إلى قاعدة الارتكاز ، واتجاه القياس بالمبين ذو القرص المدرج (Indicator) يكون في الاتجاه المحوري العمودي لعمود التحسس على سطح المشغولة.

ويمكن حدوث أخطاء في عمليات القياسات المختلفة نتيجة للاتجاهات الغير صحيحة لأدوات وأجهزة القياس المستخدمة.

فيما يلي بعض الأمثلة لأخطاء عدم المحاذاة الناتجة عن عدم إنطاق فكي أداة القياس في الاتجاه الصحيح.

مثال ١:

عندما يكون وضع تدريج القياس (اتجاه القياس) مائلا بالنسبة للاتجاه الصحيح للبعد المراد قياسه كما هو موضح بشكل ٤ - ٥٧ ، فإن الخطأ الناتج عن عدم المحاذاة يمكن تحديده من العلاقة التالية:-

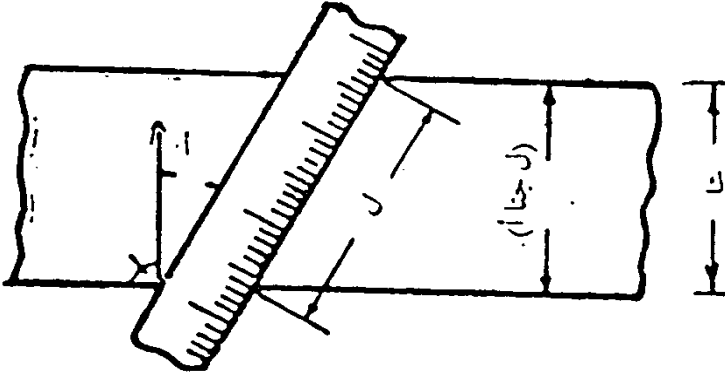

شكل ٤ - ٥٧

خطأ القياس نتيجة لاتجاه القياس على البعد الغير صحيح

$$خ = ل - ل' - ك$$

$$ل - ل' جتا أ$$

$$ل = (ل' - جتا أ)$$

حيث خ... خطأ عدم المحاذاة.

ل... القراءة على تدريج القياس.


ك... البعد الحقيقي.

أ... زاوية عدم المحاذاة.

مثال ٢:


عندما يكون اتجاه القياس لمبين ذو قرص مدرج (Indicator) مائلا على السطح

المراد قياسه كما هو موضح بشكل ٤ - ٥٨ ، فإن الخطأ الناتج عن عدم المحاذاة يمكن تحديده من العلاقة التالية:-



217

التالية:-

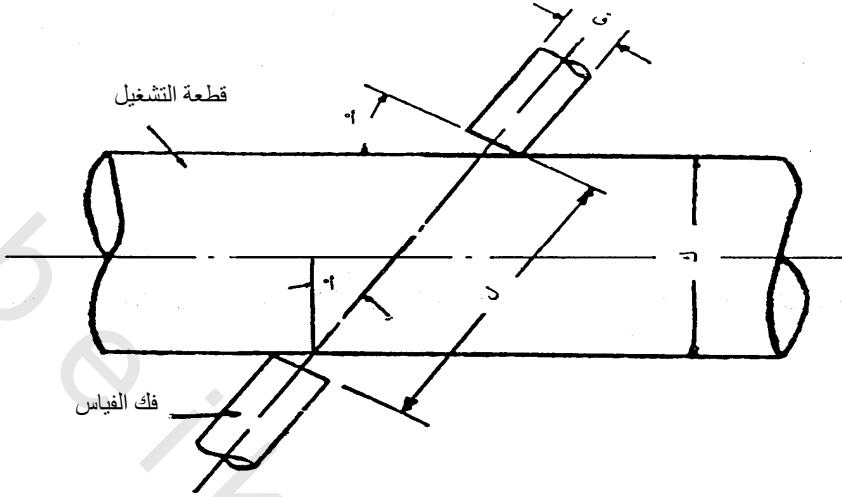

شكل ٤ - ٥٩

خطأ القياس نتيجة عدم تعامد فكي قياس ميكرومتر خارجي
مع محور مشغولة أسطوانية.

$$خ = ل - ق$$

$$ل = (ل جتا أ - ق جا أ)$$

$$ل = (ل - ق جتا أ) + ق جا أ$$

حيث ... خطأ عدم المحاذاة.

ل ... قراءة قياس الميكرومتر.

ك ... قيمة القطر الحقيقي.

ق ... قطر كل من عمود القياس وقاعدة الارتكاز (فكي قياس

الميكرومتر).

أ ... زاوية عدم المحاذاة.